

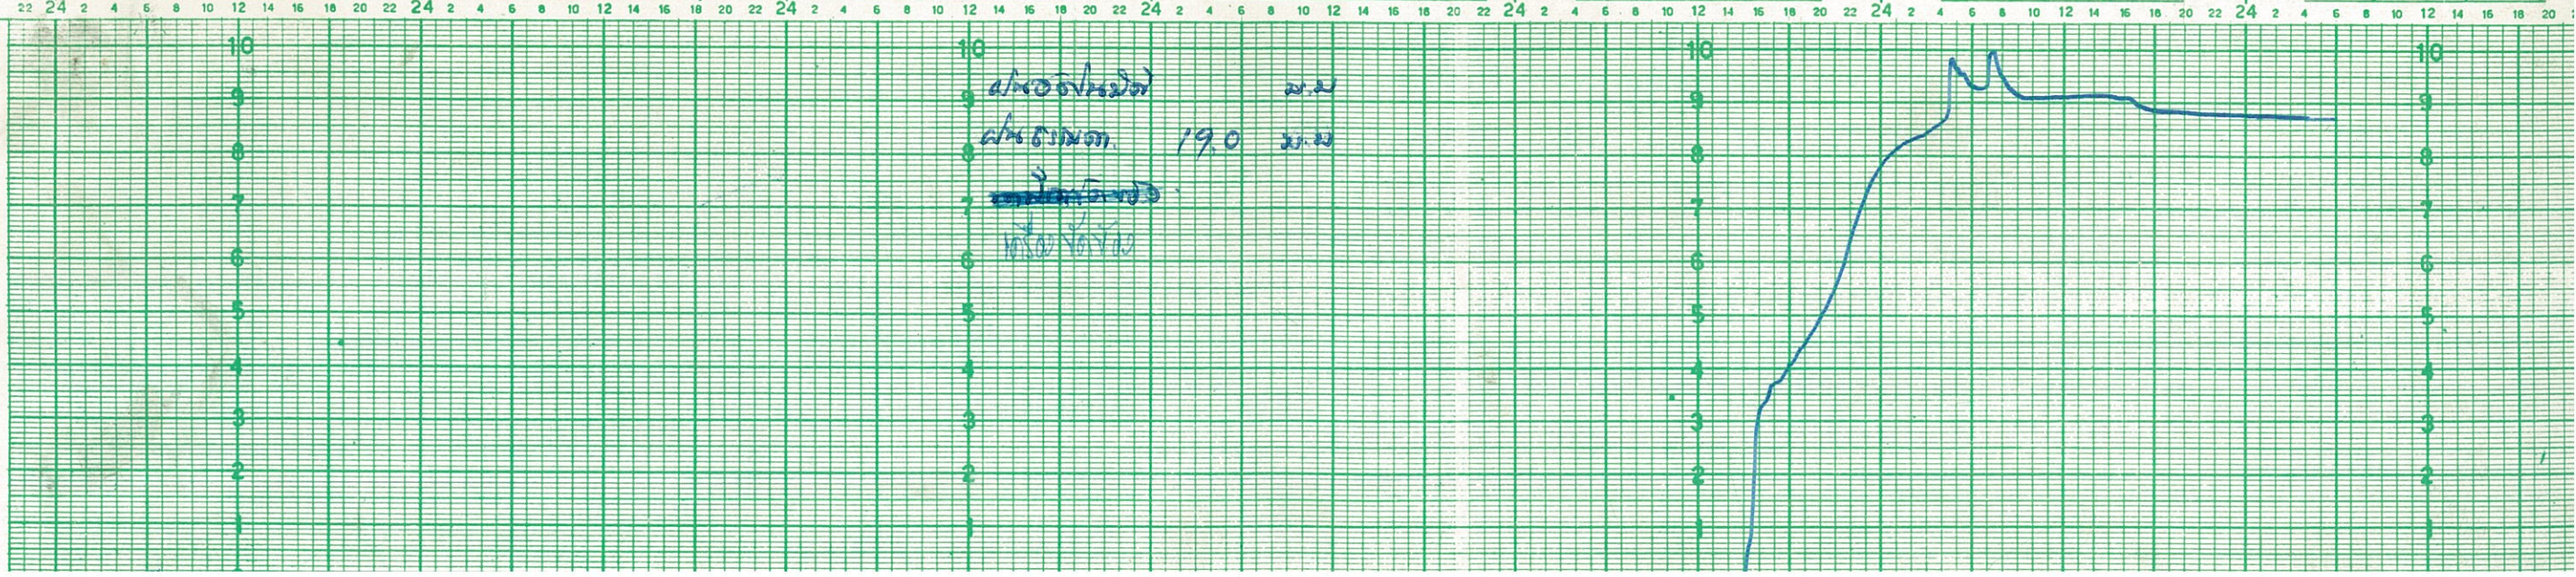
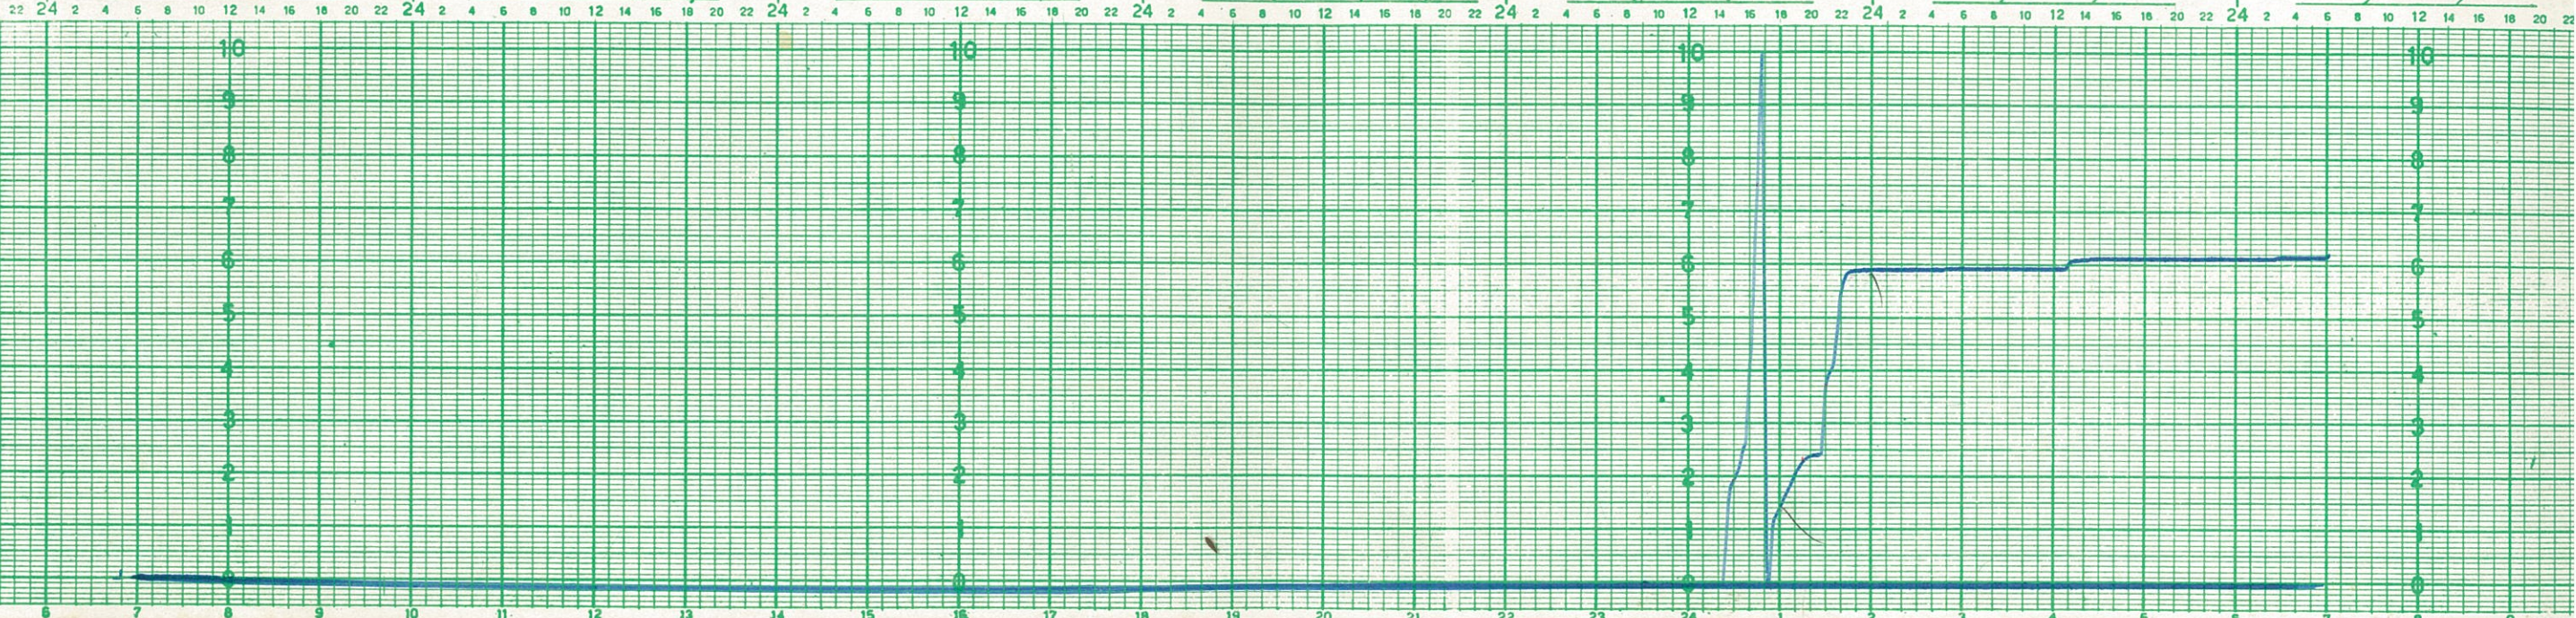


[illegible][illegible]


คณะดาชกรกีฬาใช้กับเครื่องวัดน้ำหนัก SI-AP
 แล SIPHON
 รหัส: 663.31.1
 หมายเลข: 250186
 Code X-20
 อ. (สอ)
 เริ่มใช้กรกีฬา 28 มี.ค. 32
 675
 ผู้ใช้กรกีฬา 29 มี.ค. 32
 ผู้ถือกรกีฬา สอน
 งานมาตรวจเครื่องมือกรกีฬา กองกรกีฬา
 663.31.1
 29.3 ม. พ. 663.31.1

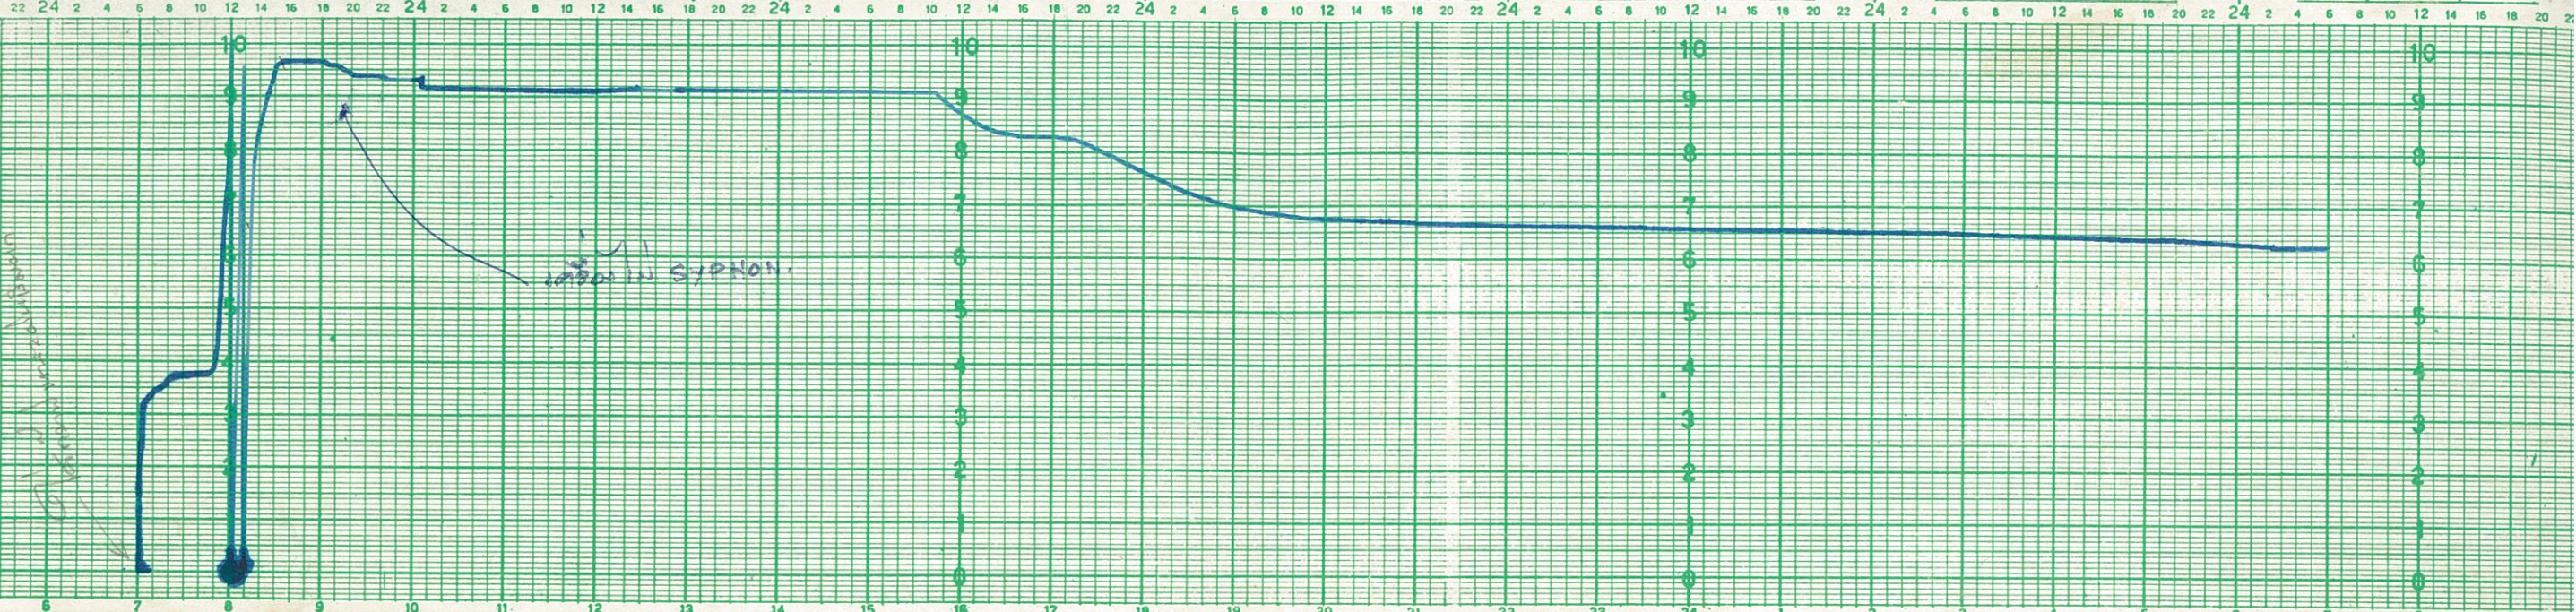


กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
สถานี บึงสามพัน จ. บึงสามพัน
เริ่มใช้กราฟ 15 พ.ย. 32 ถอดกราฟ 16 พ.ย. 32
ผู้ใส่กราฟ น.น. ถอดกราฟ น.น.
รายงานตารางเครื่องมืออุทกวิทยา กองอุทกวิทยา

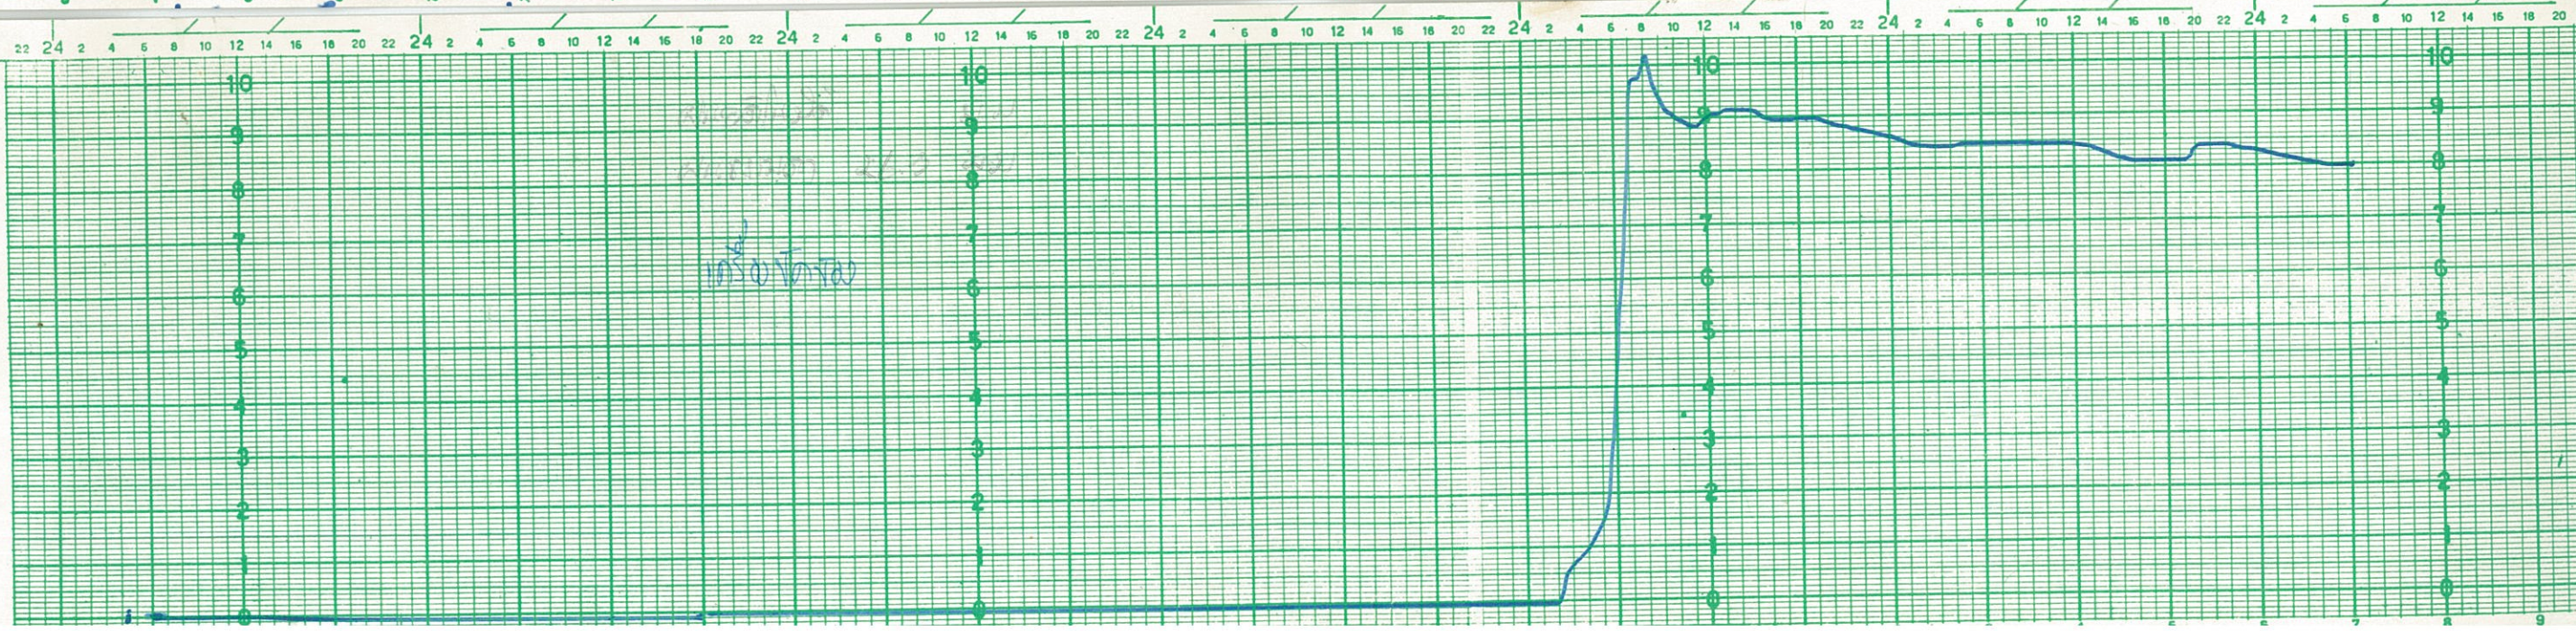

กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
สถานี บึงสามพัน จ. บึงสามพัน
เริ่มใช้กราฟ 14 พ.ย. 32 ถอดกราฟ 15 พ.ย. 32
ผู้ใส่กราฟ น.น. ถอดกราฟ น.น.
รายงานตารางเครื่องมืออุทกวิทยา กองอุทกวิทยา

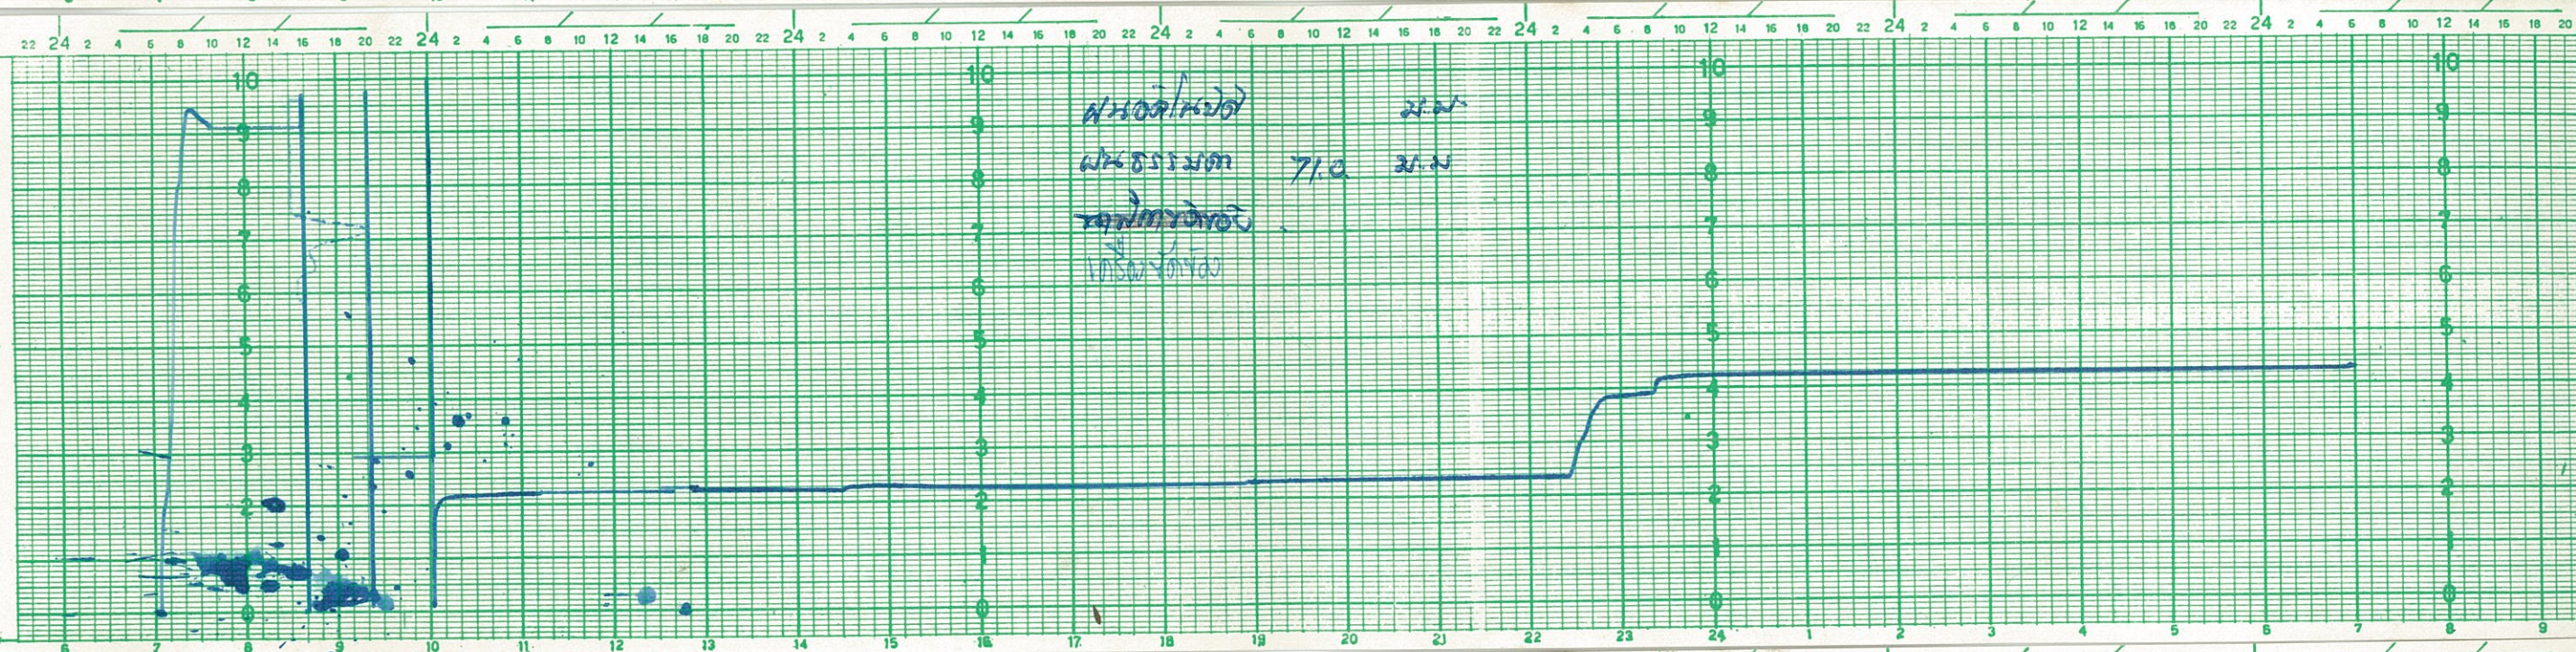


กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
สถานี บึงสามพัน จ. บึงสามพัน
เริ่มใช้กราฟ 12 พ.ย. 32 ถอดกราฟ 13 พ.ย. 32
ผู้ใส่กราฟ น.น. ถอดกราฟ น.น.
รายงานตารางเครื่องมืออุทกวิทยา กองอุทกวิทยา

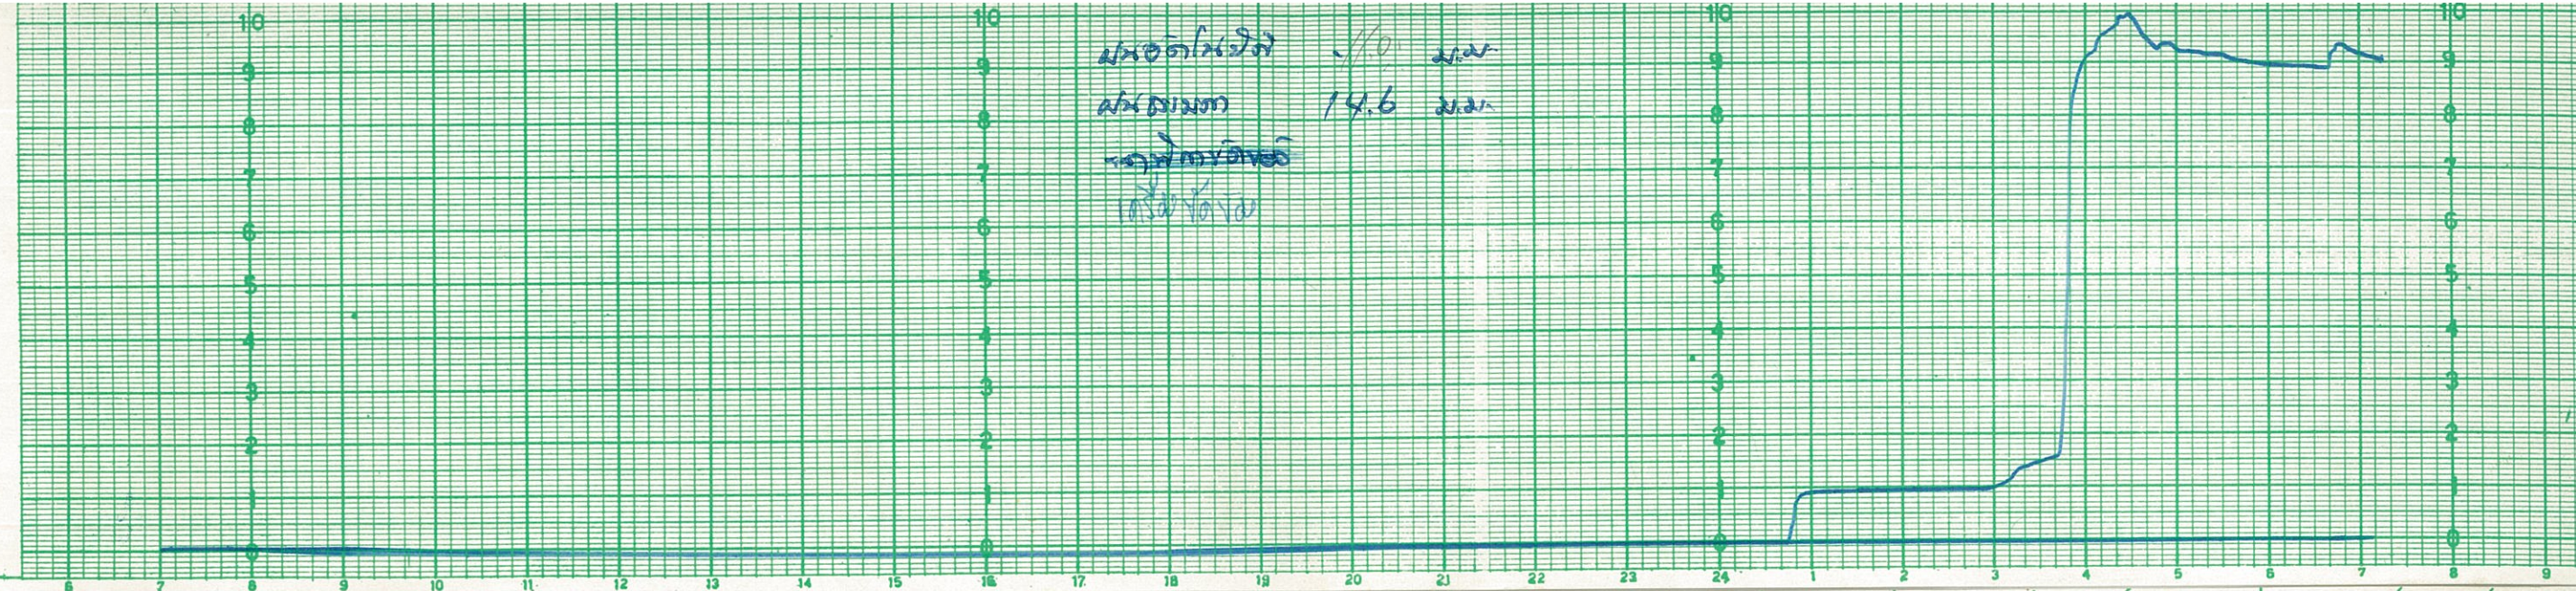


คณะดาบกีฬาใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 และ SIPHON หมายเลข 250186
 สถานี 1005
 เริ่มใช้กีฬา 29 พ.ค. 32 ยอดกีฬา 28 พ.ค. 32
 ผู้ใช้กีฬา 15 พ.ค. ผู้ยอดกีฬา 15 พ.ค.
 รายงานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา กองอุทกวิทยา




คณะดาบกีฬาใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 และ SIPHON หมายเลข 250186
 สถานี 1005
 เริ่มใช้กีฬา 25 พ.ค. 32 ยอดกีฬา 26 พ.ค. 32
 ผู้ใช้กีฬา 15 พ.ค. ผู้ยอดกีฬา 15 พ.ค.
 รายงานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา กองอุทกวิทยา

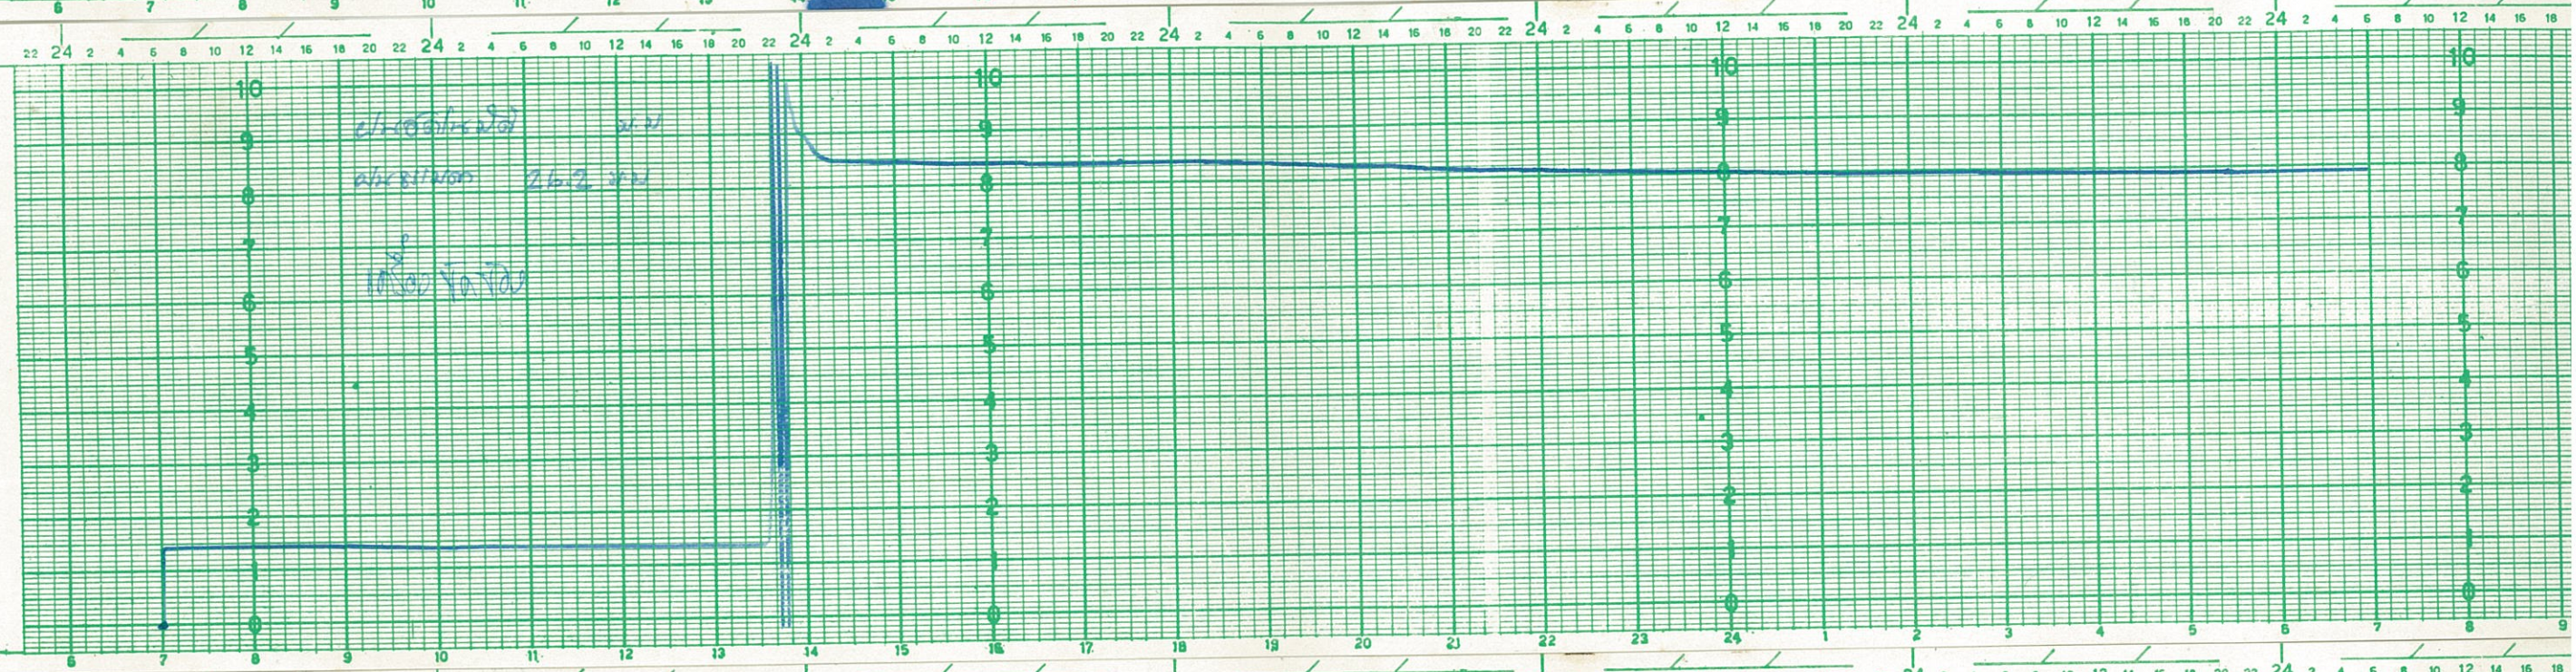

คณะดาบกีฬาใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 และ SIPHON หมายเลข 250186
 สถานี 1005
 เริ่มใช้กีฬา 16 พ.ค. 32 ยอดกีฬา 17 พ.ค. 32
 ผู้ใช้กีฬา 15 พ.ค. ผู้ยอดกีฬา 15 พ.ค.
 รายงานมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา กองอุทกวิทยา

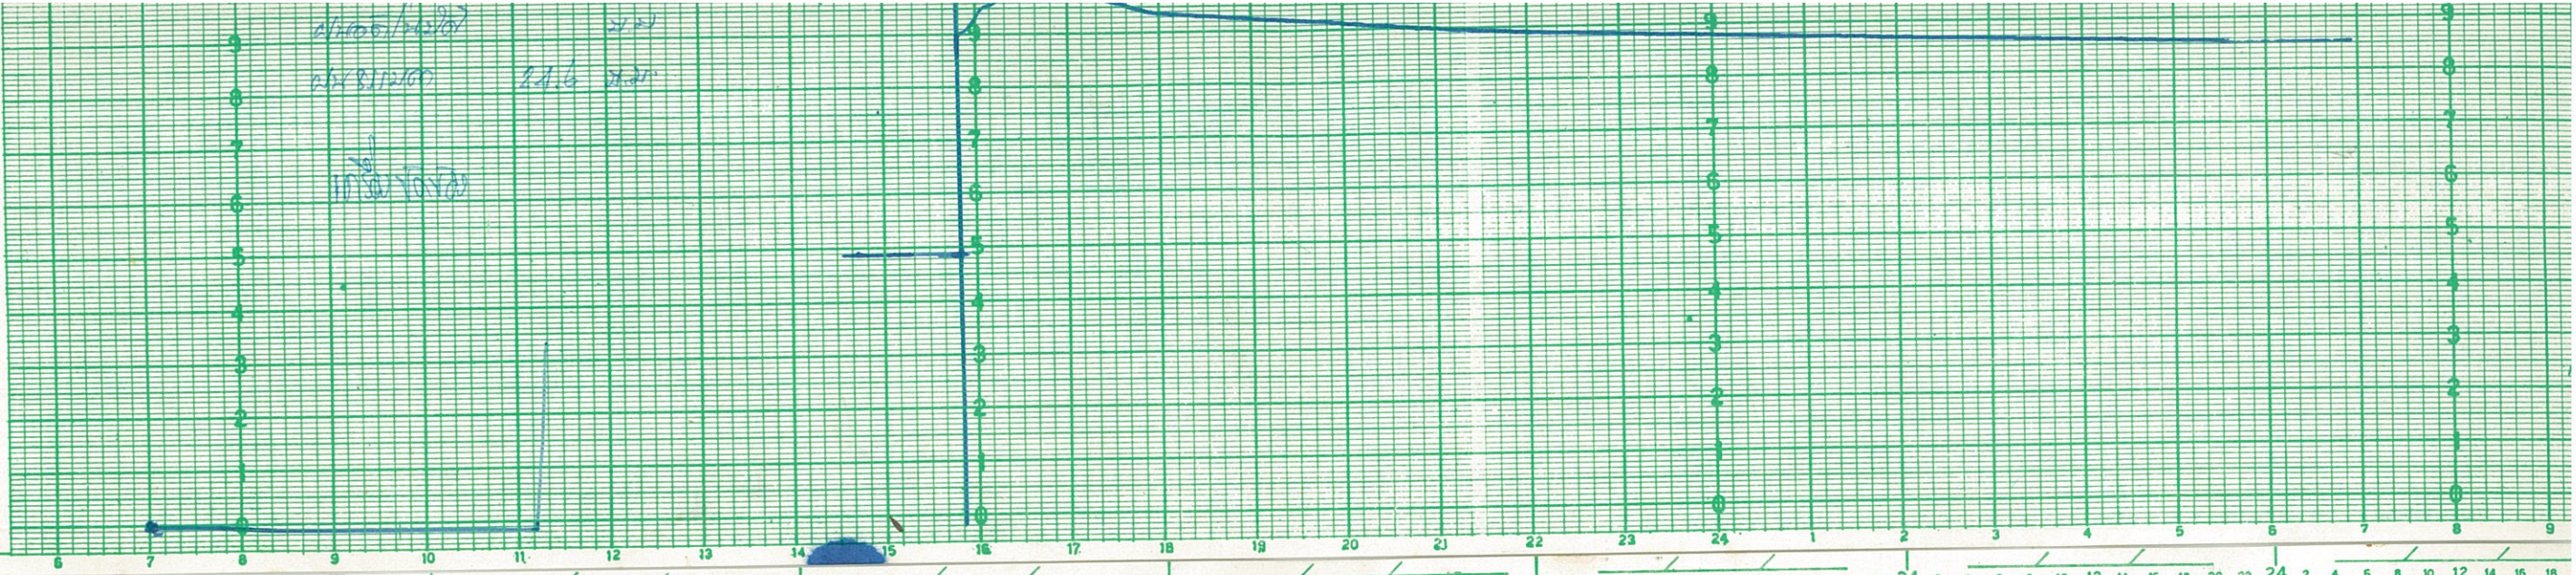


๓
ขอทราบการใช้งานเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
ลงท้าย สวท.
อ. รลล
เริ่มใช้การไฟฟ้า บจก. 92
ผู้ใดกรรพ ผู้ดูแลการไฟฟ้า สวท.
นายมาดจากเครื่องมีออกวิทยา กองอิทธิยา

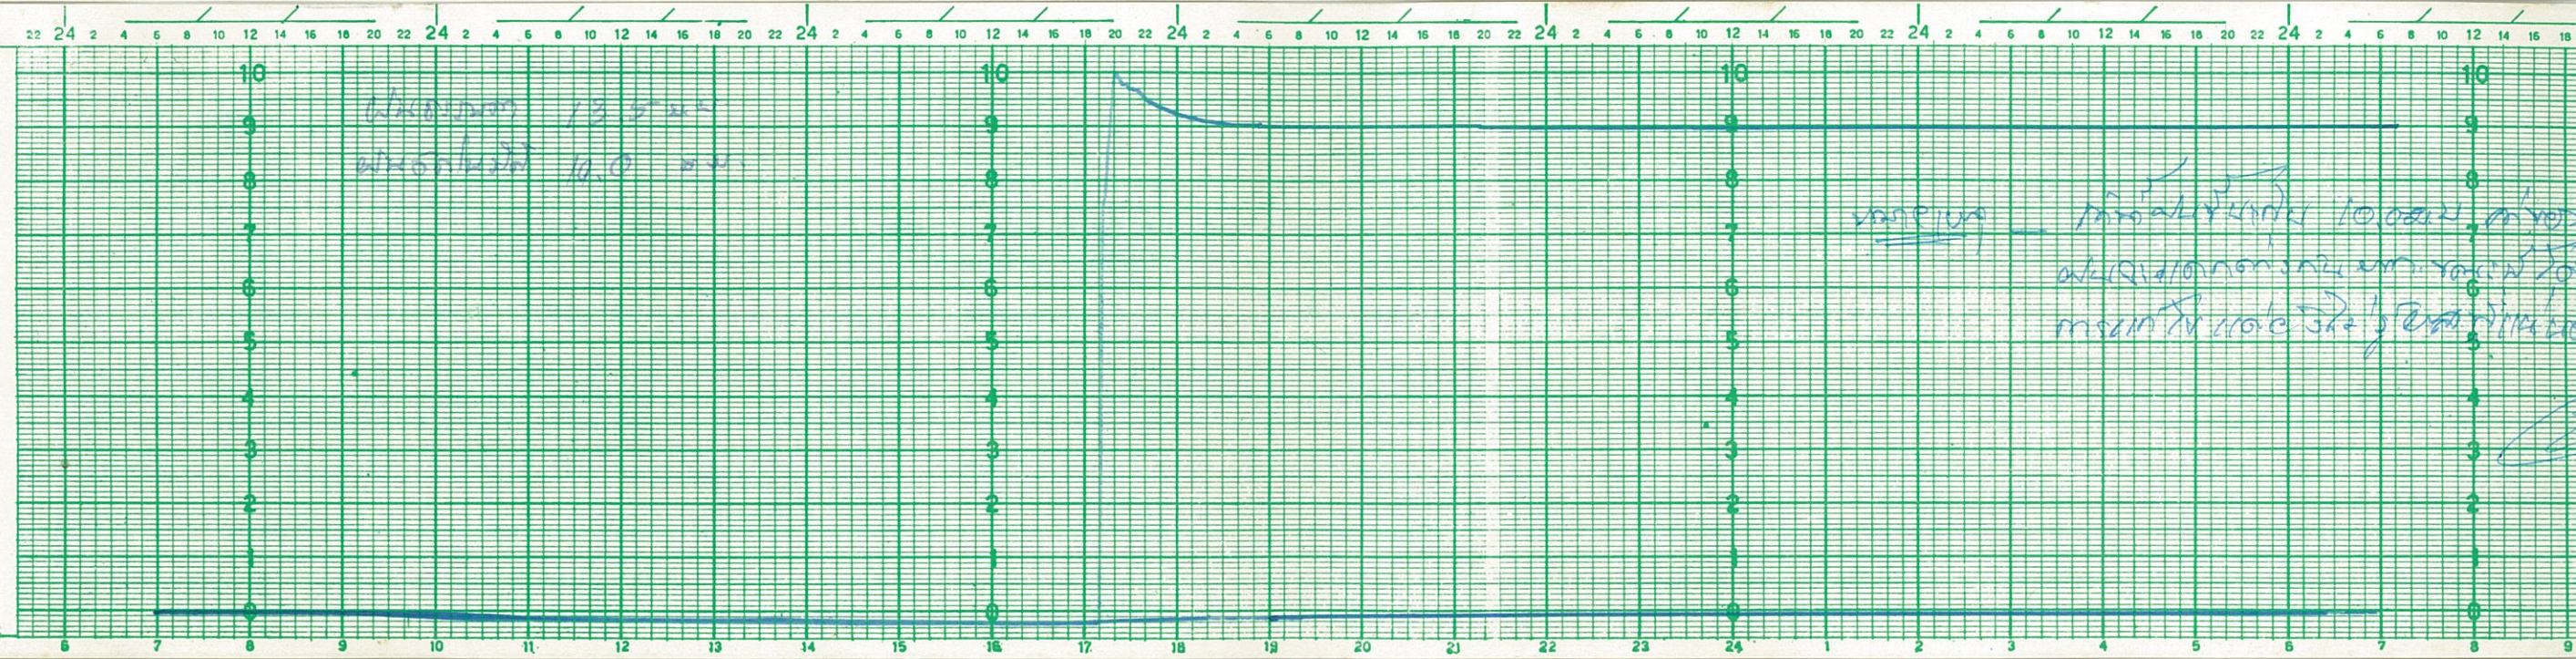


ขอฝากจำหน่ายใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
เบ SIPHON หมายเลข 250/68
เกาญี สอว Code Y-10


รับใช้เกาญี 1 มิ.ย. ๖๙ ถอดกร้าฟ 2 มิ.ย. ๖9
โปรดกร้าฟ ๒๕ มิ.ย. ๖๙ ผู้ถอดกร้าฟ อ.ก.วิ.
นางมาตราบานเครื่องมืออุทกรวิทยา กองอุทกรวิทยา

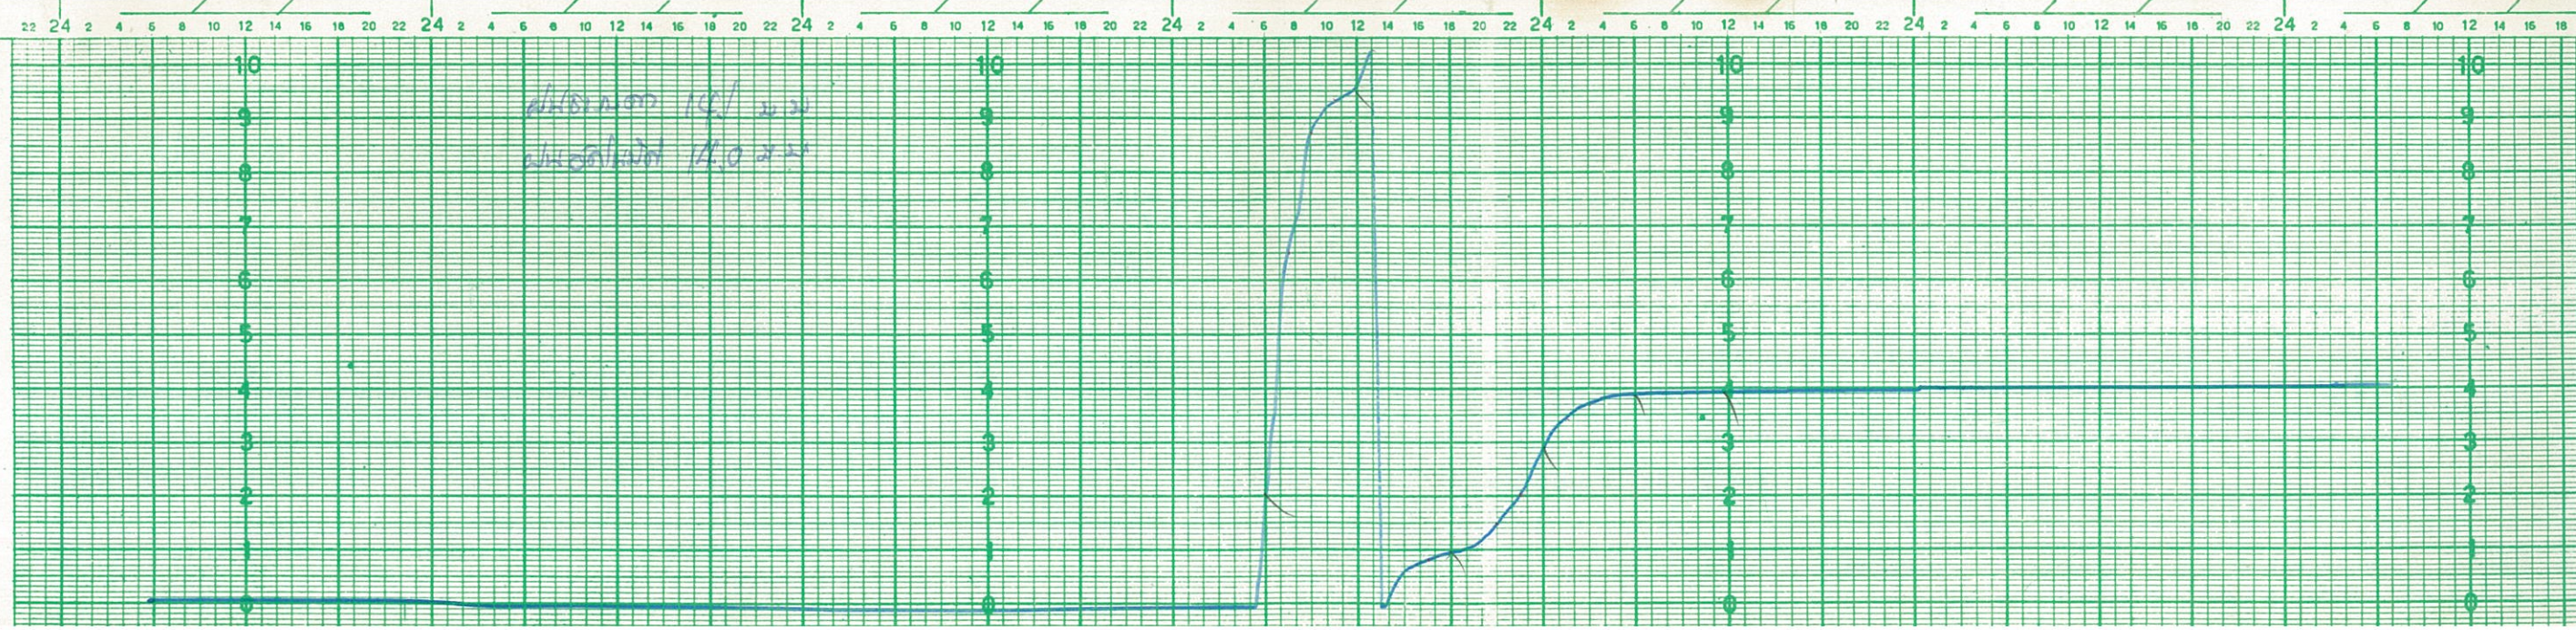


ขอตรวจรายชื่อใช้กับเครื่องวัดไฟฟ้าอัตโนมัติ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250186
ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ Code No. ๖.๒๐
ชื่อ ๕๐๐
เริ่มใช้กราฟ 28 พ.ค. ๖2 ถอดกราฟ ๒๙ พ.ค. ๖2
ผู้ใส่กราฟ ๒๕๖๐ ผู้ถอดกราฟ (๒๖)
รายงานตารางเครื่องมืออุทกวิทยา กองอุทกวิทยา

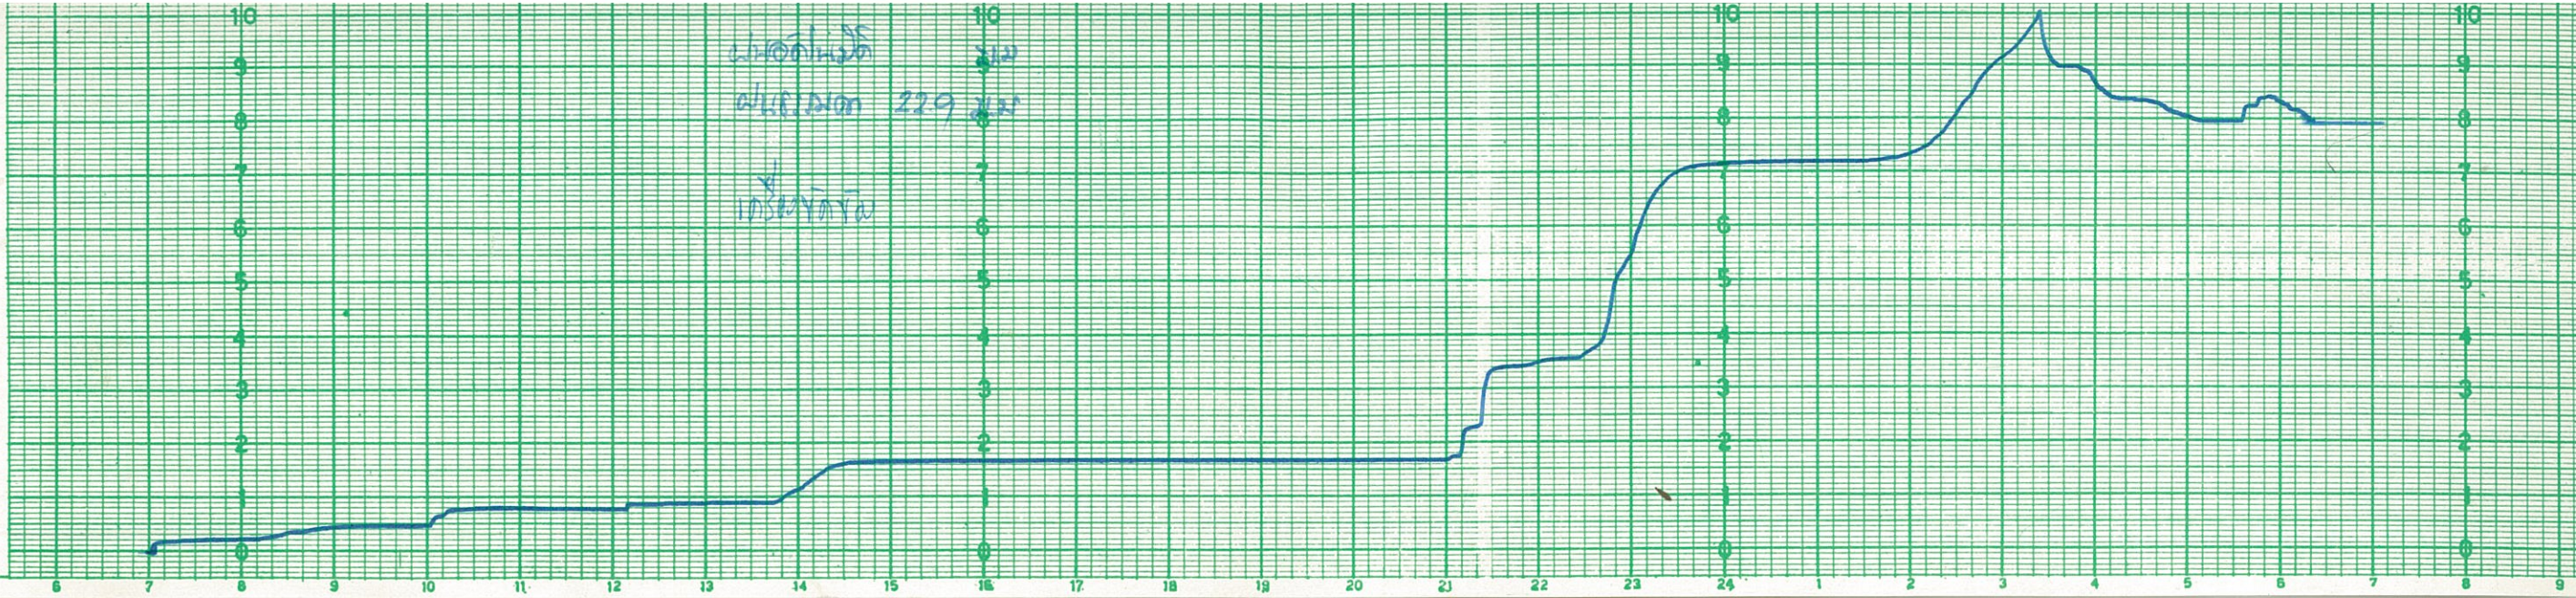


1
 คณะเภสัชกรใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 แบบ SIPHON หมายเลข 250186
 ฉลาก 206 (Code Y-20)
 เริ่มใช้กราฟ 25 มิ.ย. 32 ออกกราฟ 27 มิ.ย. 32
 ผู้ใช้กราฟ 4-9-36 ผู้ออกกราฟ (สจ)
 งามมาตฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม กองอุตสาหกรรม

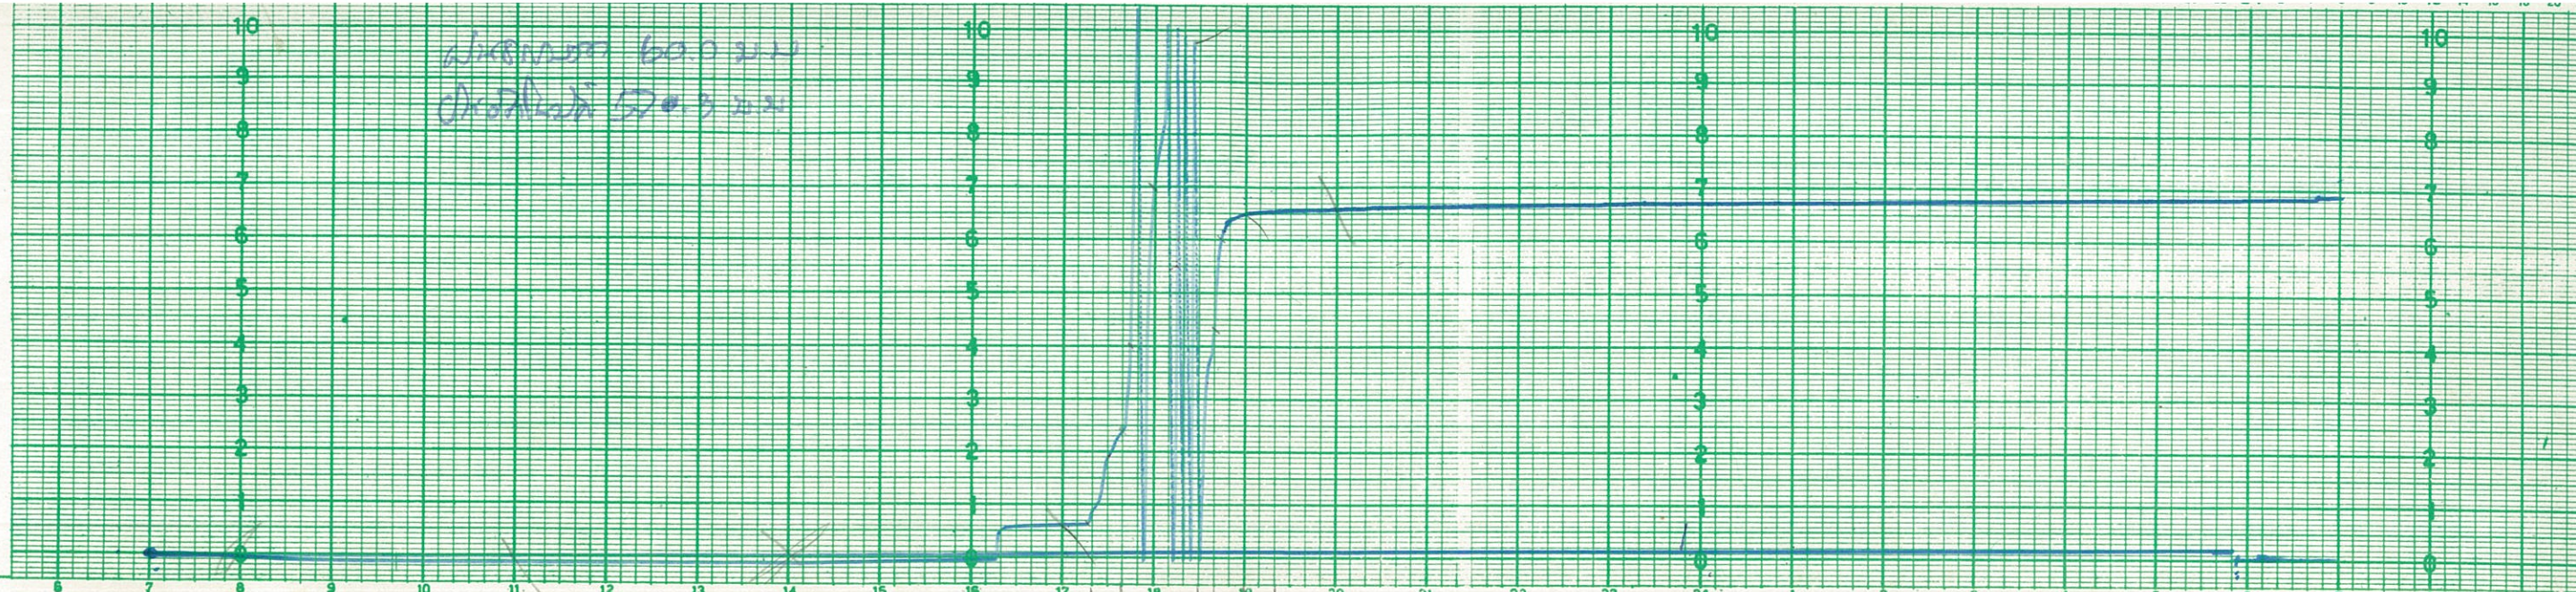


11
 คณะเภสัชกรใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 แบบ SIPHON หมายเลข 250186
 ฉลาก 206 (Code Y-20)
 เริ่มใช้กราฟ 25 มิ.ย. 32 ออกกราฟ 28 มิ.ย. 32
 ผู้ใช้กราฟ (สจ) ผู้ออกกราฟ (สจ)
 งามมาตฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม กองอุตสาหกรรม

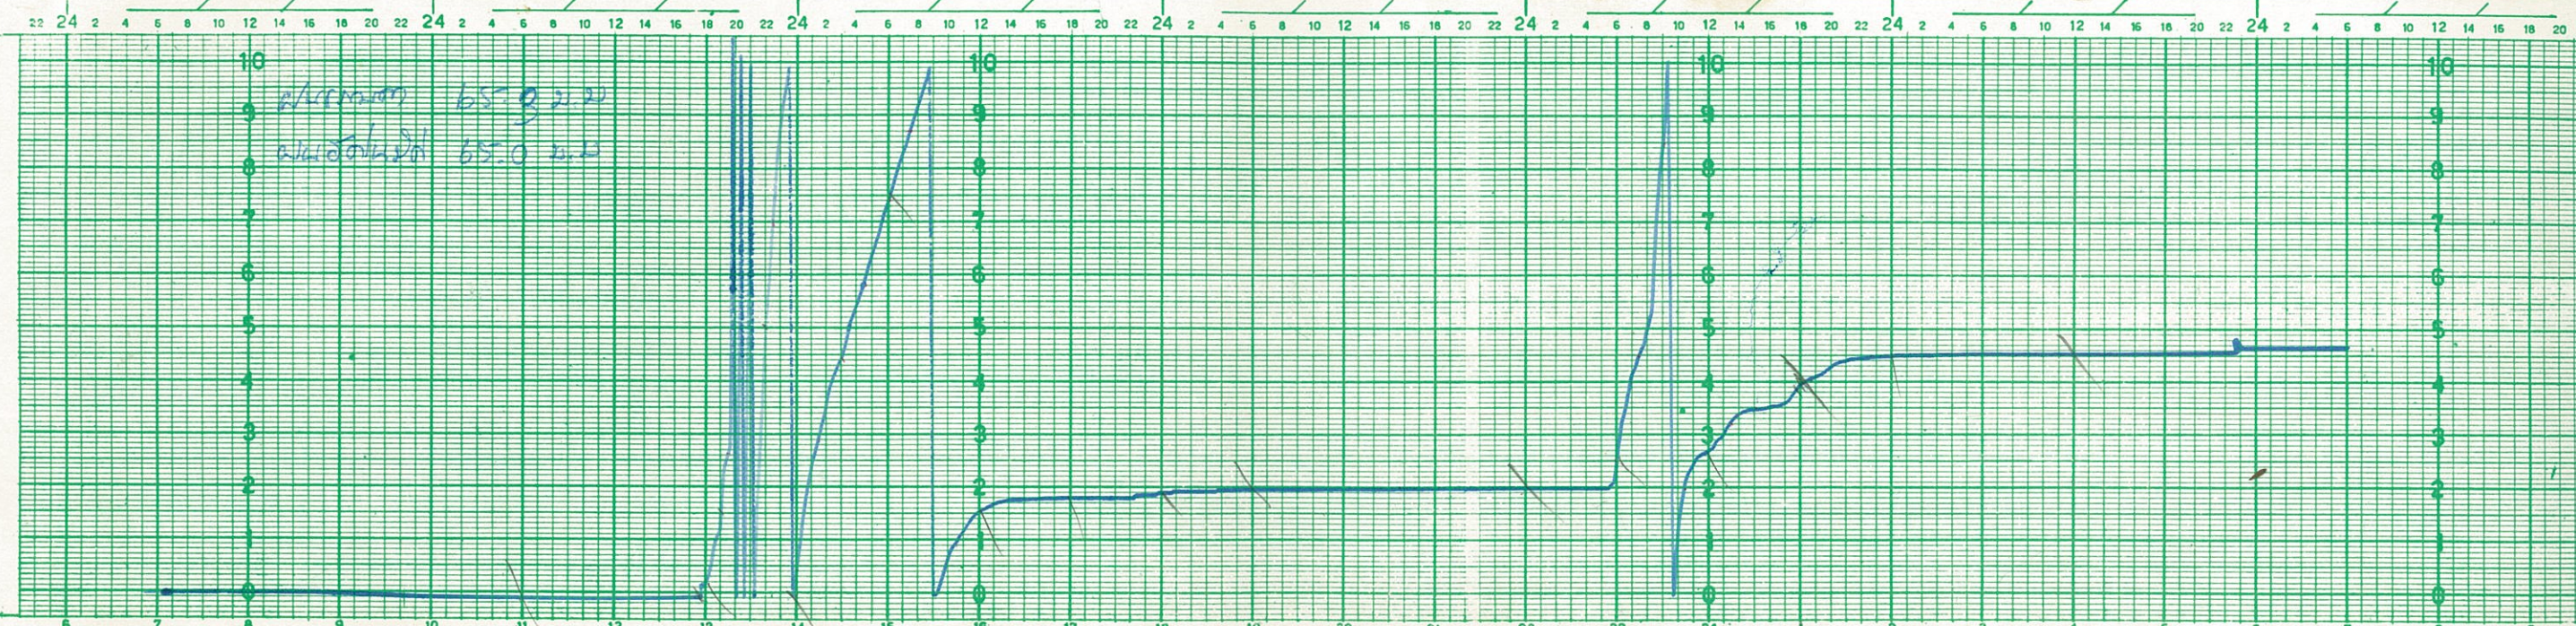


15
 คณะเภสัชกรใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 แบบ SIPHON หมายเลข 250186
 ฉลาก 206 (Code Y-20)
 เริ่มใช้กราฟ 5 ก.ค. 32 ออกกราฟ 6 ก.ค. 32
 ผู้ใช้กราฟ (สจ) ผู้ออกกราฟ (สจ)
 งามมาตฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30

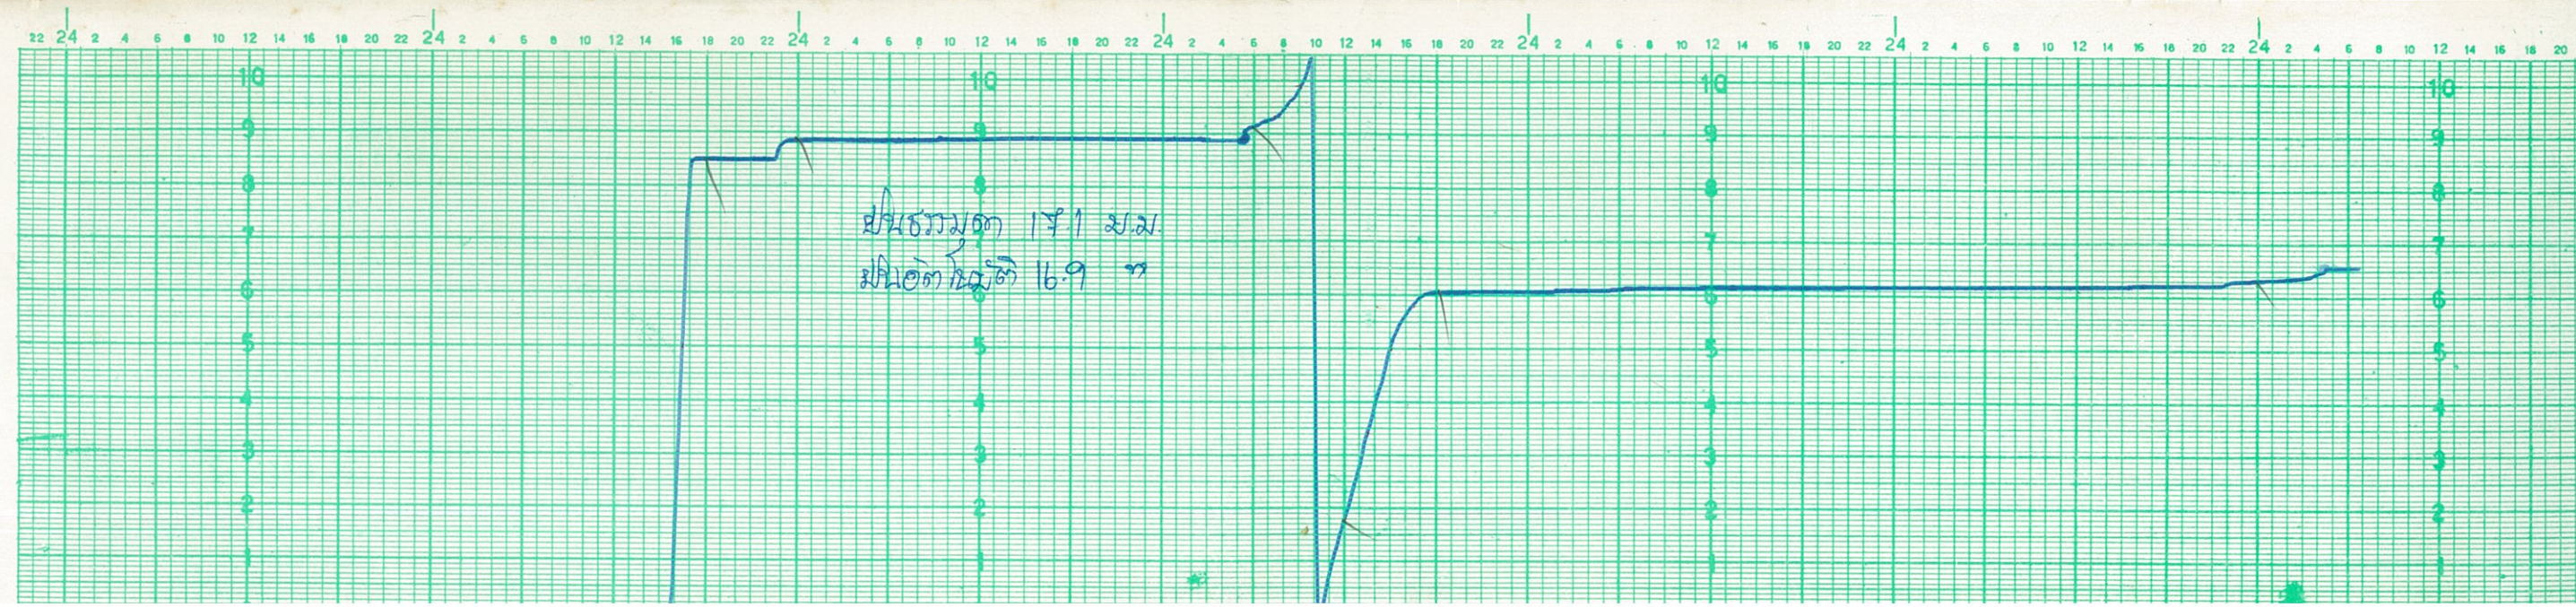


กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี สถานี (เมืองลาว) Code Y.20
สถานี สถานี
เริ่มใช้กราฟ 12.7.92 ออกกราฟ 13.1.92
ผู้ใช้กราฟ สถานี ผู้ใช้กราฟ สถานี
หน่วยงานรายงานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30

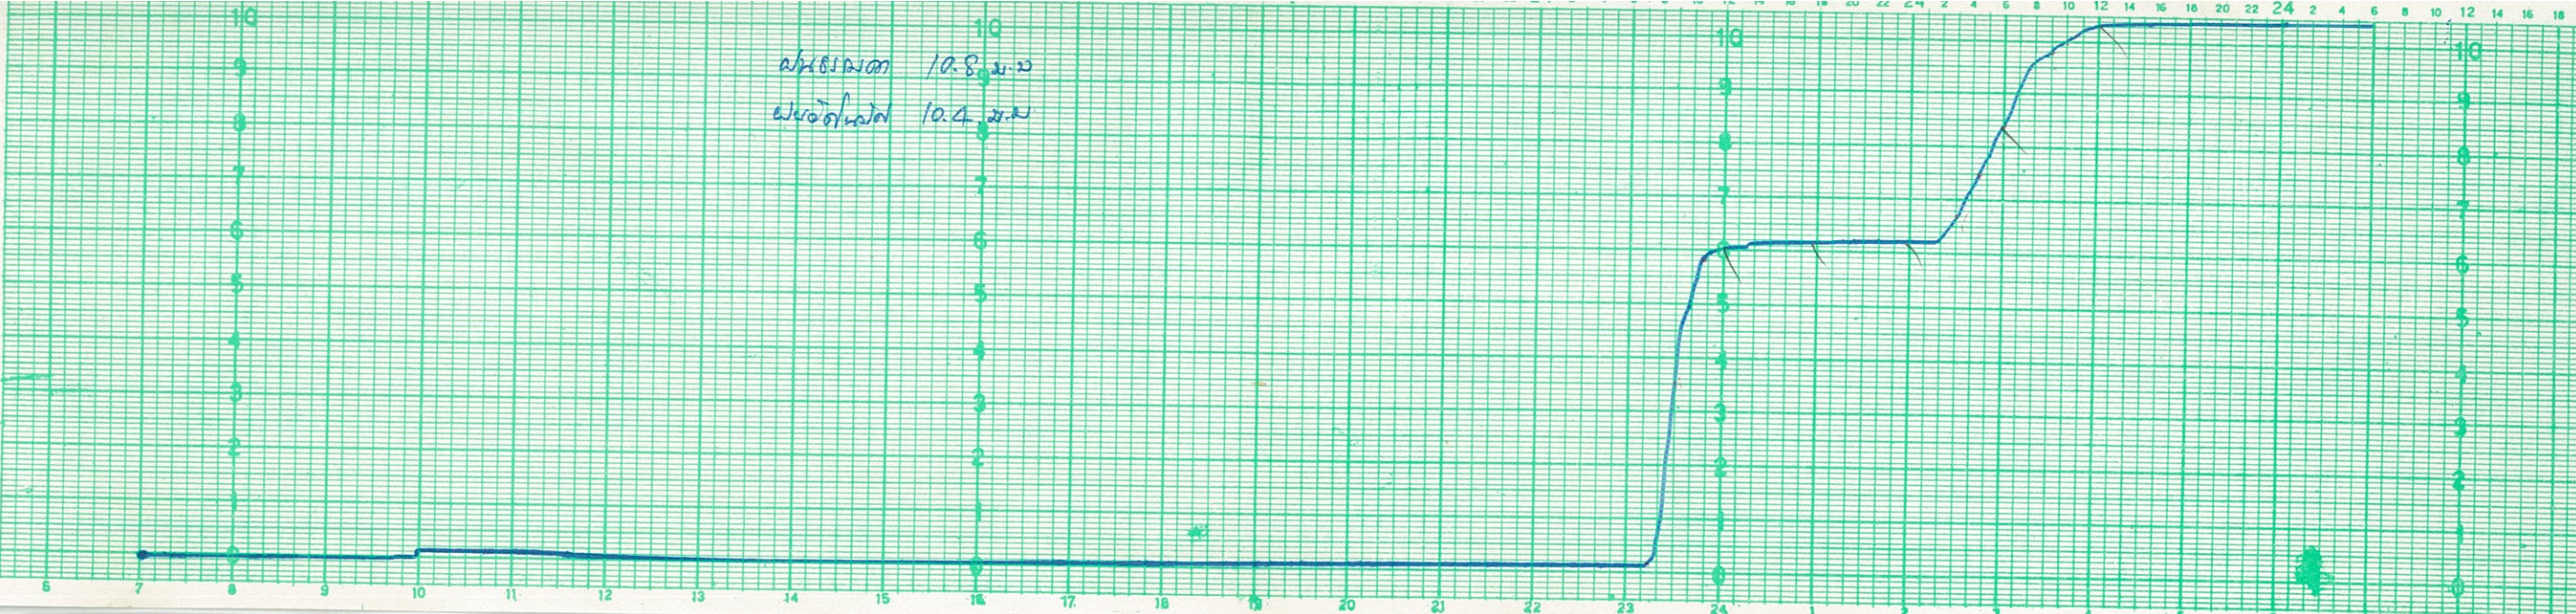


กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี สถานี (เมืองลาว) Code Y.20
สถานี สถานี
เริ่มใช้กราฟ 22.1.92 ออกกราฟ 23.1.92
ผู้ใช้กราฟ สถานี ผู้ใช้กราฟ สถานี
หน่วยงานรายงานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30

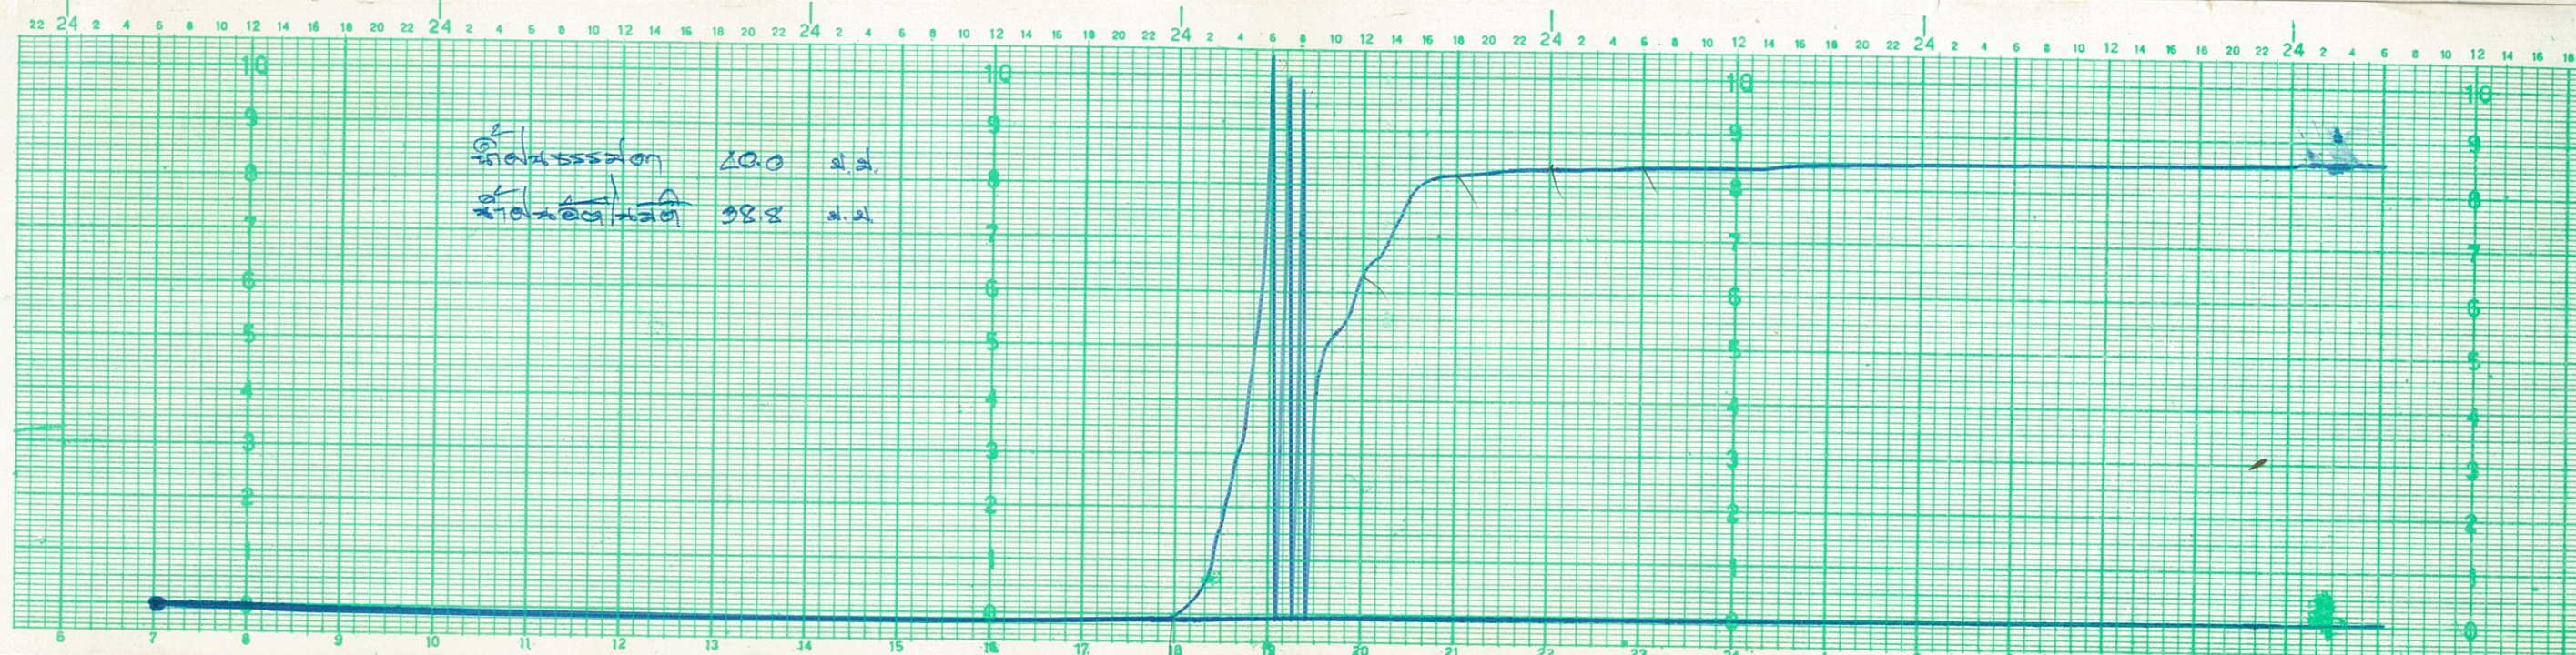


กระดาษกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี สถานี (เมืองลาว) Code Y.20
สถานี สถานี
เริ่มใช้กราฟ 23.1.92 ออกกราฟ 24.1.92
ผู้ใช้กราฟ สถานี ผู้ใช้กราฟ สถานี
หน่วยงานรายงานเครื่องมืออุทกวิทยา อ.ท.2-30

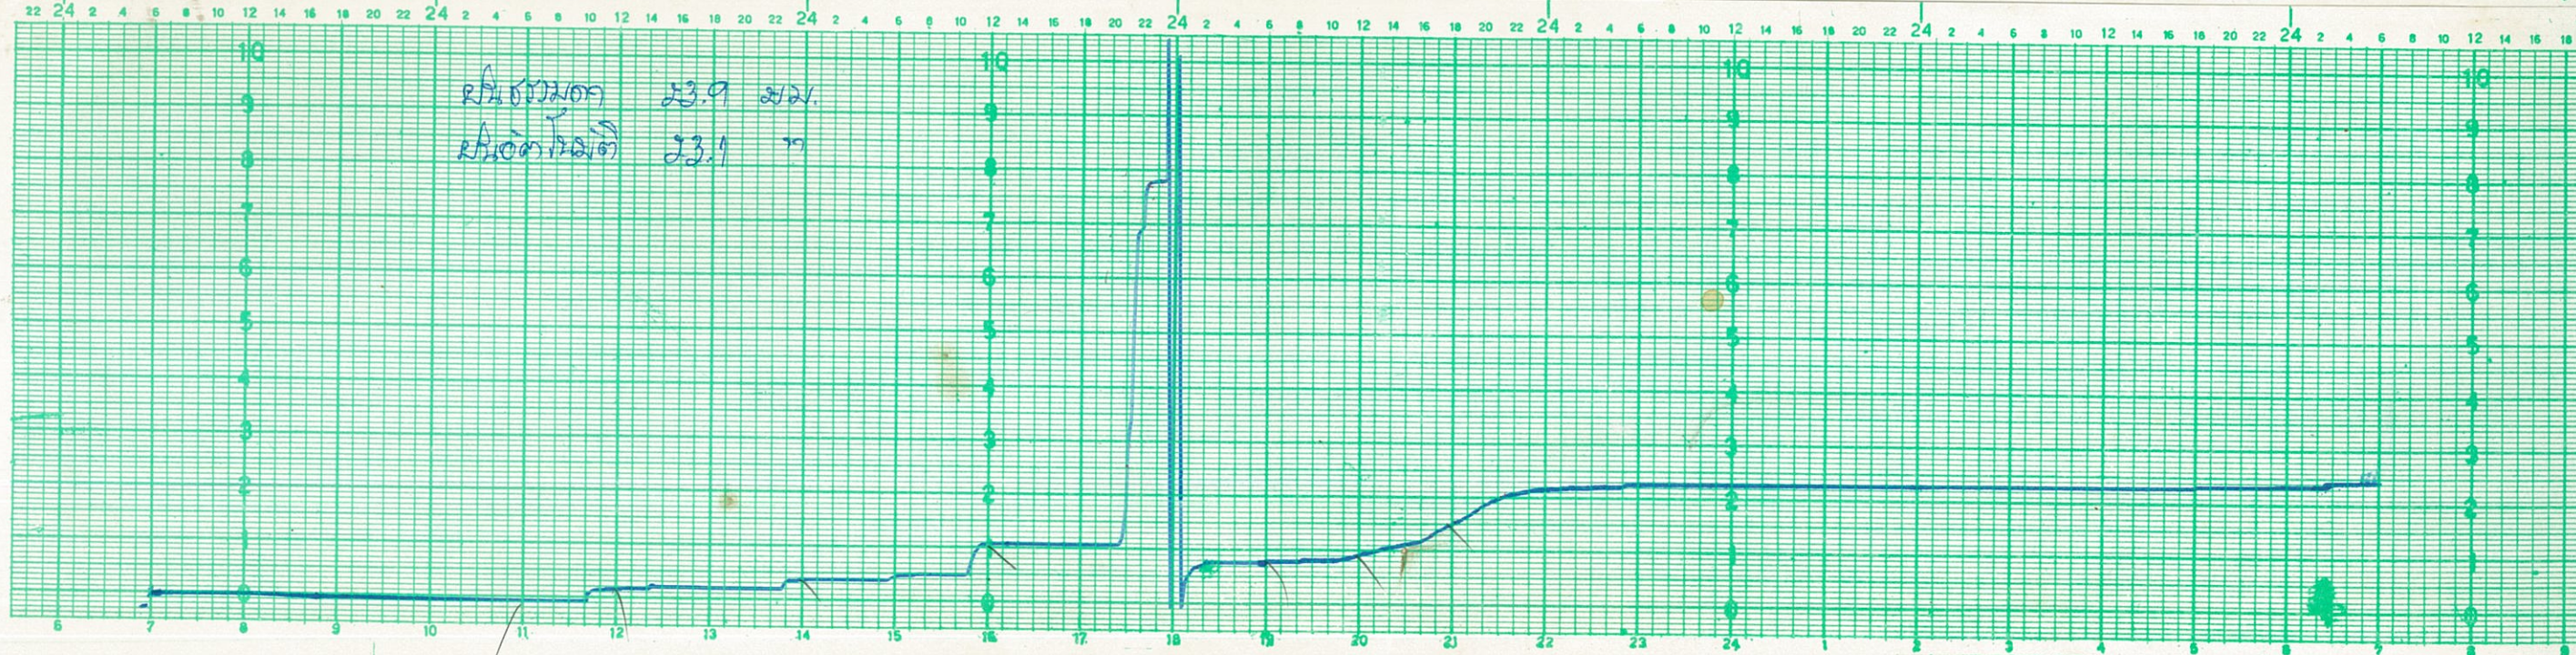


สหราชอาณาจักรกับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 บ. SIPHON หมายเลข 250186
 ผลิต ที่ไทย Code Y. 20
 อ. 506 LAW
 เริ่มใช้กราฟ 9 ส.ค. 92 ยอดกราฟ 10 ร.๑.๖2
 ผู้ใช้กราฟ ~~สมพงษ์~~ ผู้ตรวจกราฟ สมพงษ์
 หมายเหตุฐานเครื่องมีอุตสาหกรรม อ.ท.2-30

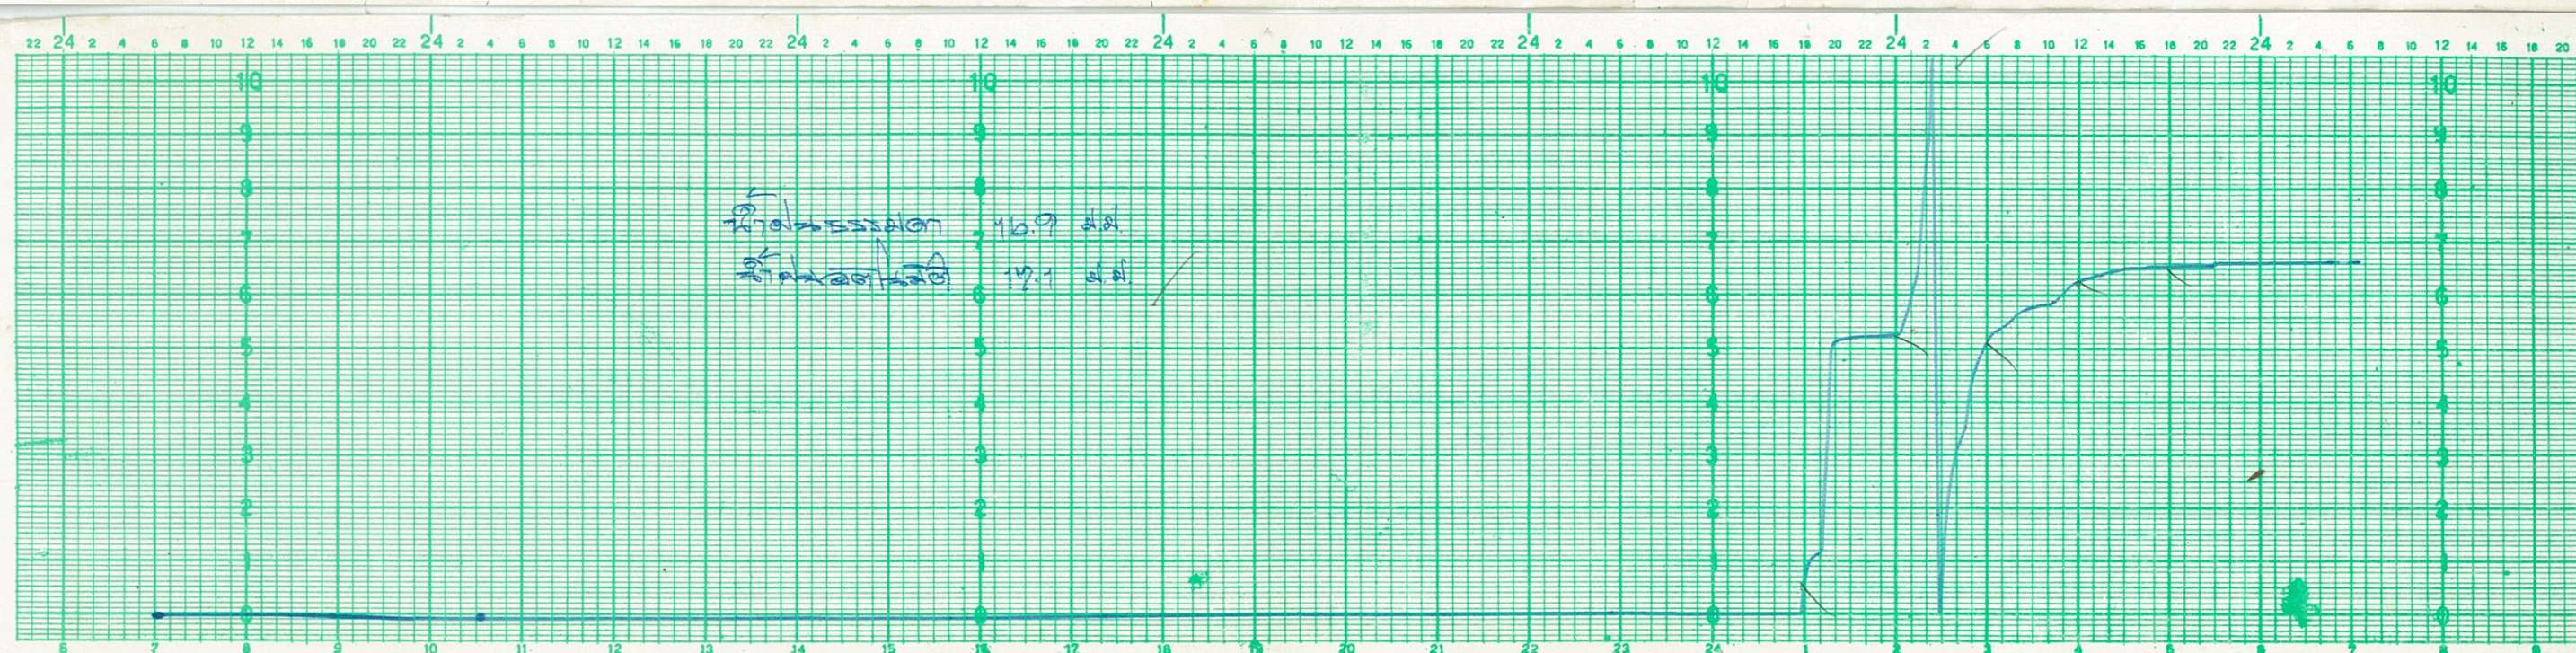


๑. เลขโทรศัพท์ใช้กับเครื่องวัดค่าฟอสฟอรัสมีดี SIAP
 หมายเลข ๒๕๐186.
 ๒. SIPHON
 ขดน้ำ คันลัด
 ๓. บรจ
 ๔. เข็มเหล็กกราฟ B. N. D. 92
 ผู้ใช้เหล็กกราฟ ล้วน
 ๕. ยานมาตรฐานเครื่องมือรถกวาดยา อ. พ. 2-30

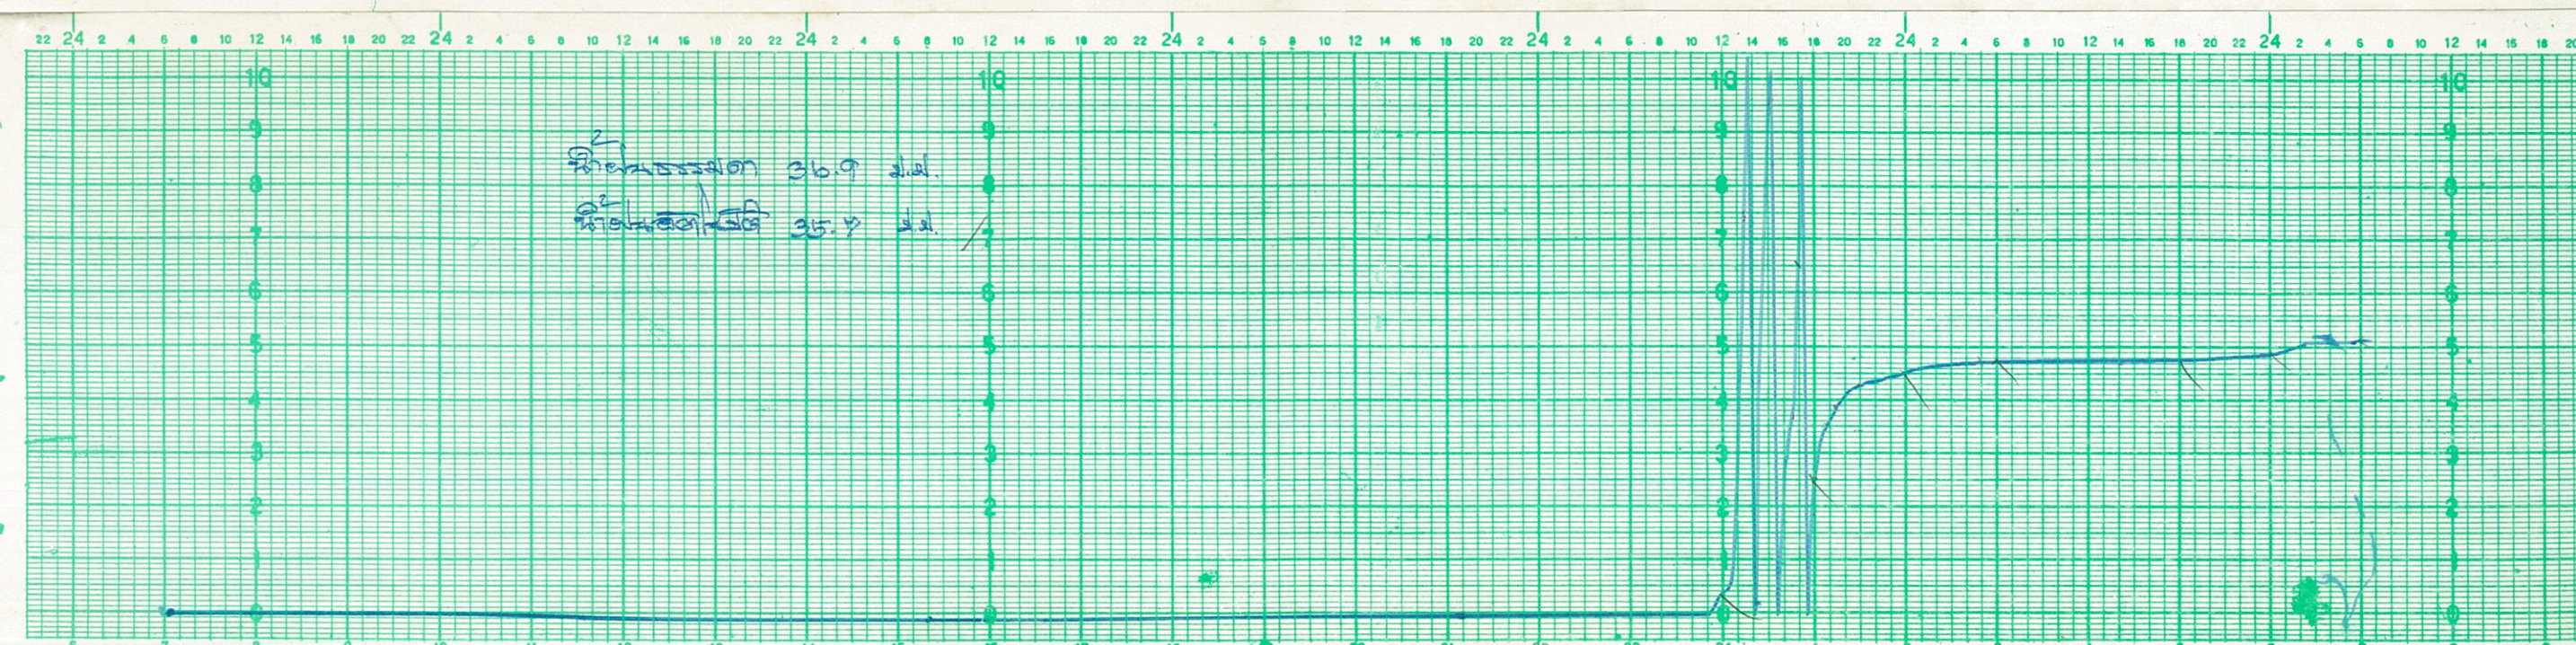


18
 คาบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 SIPHON หมายเลข 250.186
 บิดตัว 1 code Y 20
 บิดตัว 66N5
 เริ่มใช้กราฟ 24.9.38 ยอดกราฟ 25.9.38
 ผู้ใช้กราฟ บิดตัว ผู้ยอดกราฟ บิดตัว
 มาตราฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ.ท.2-30

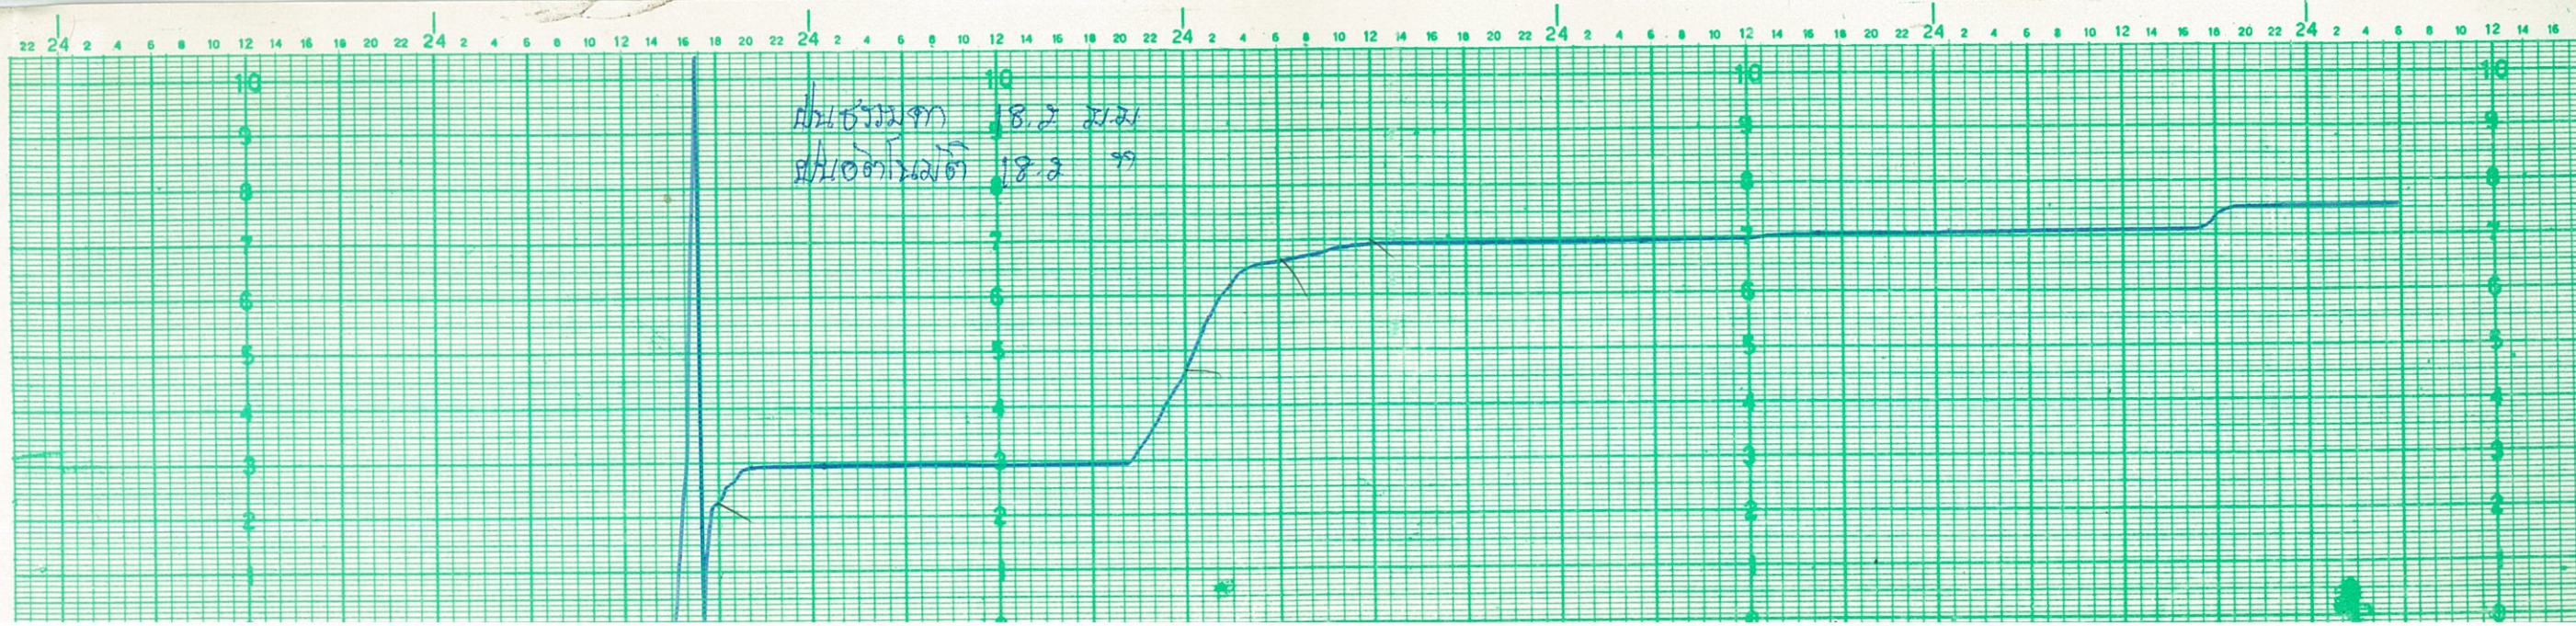


16
 คาบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 SIPHON หมายเลข 250.186
 บิดตัว 1 code Y 20
 บิดตัว 66N5
 เริ่มใช้กราฟ 20.9.38 ยอดกราฟ 23.9.38
 ผู้ใช้กราฟ บิดตัว ผู้ยอดกราฟ บิดตัว
 มาตราฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ.ท.2-30

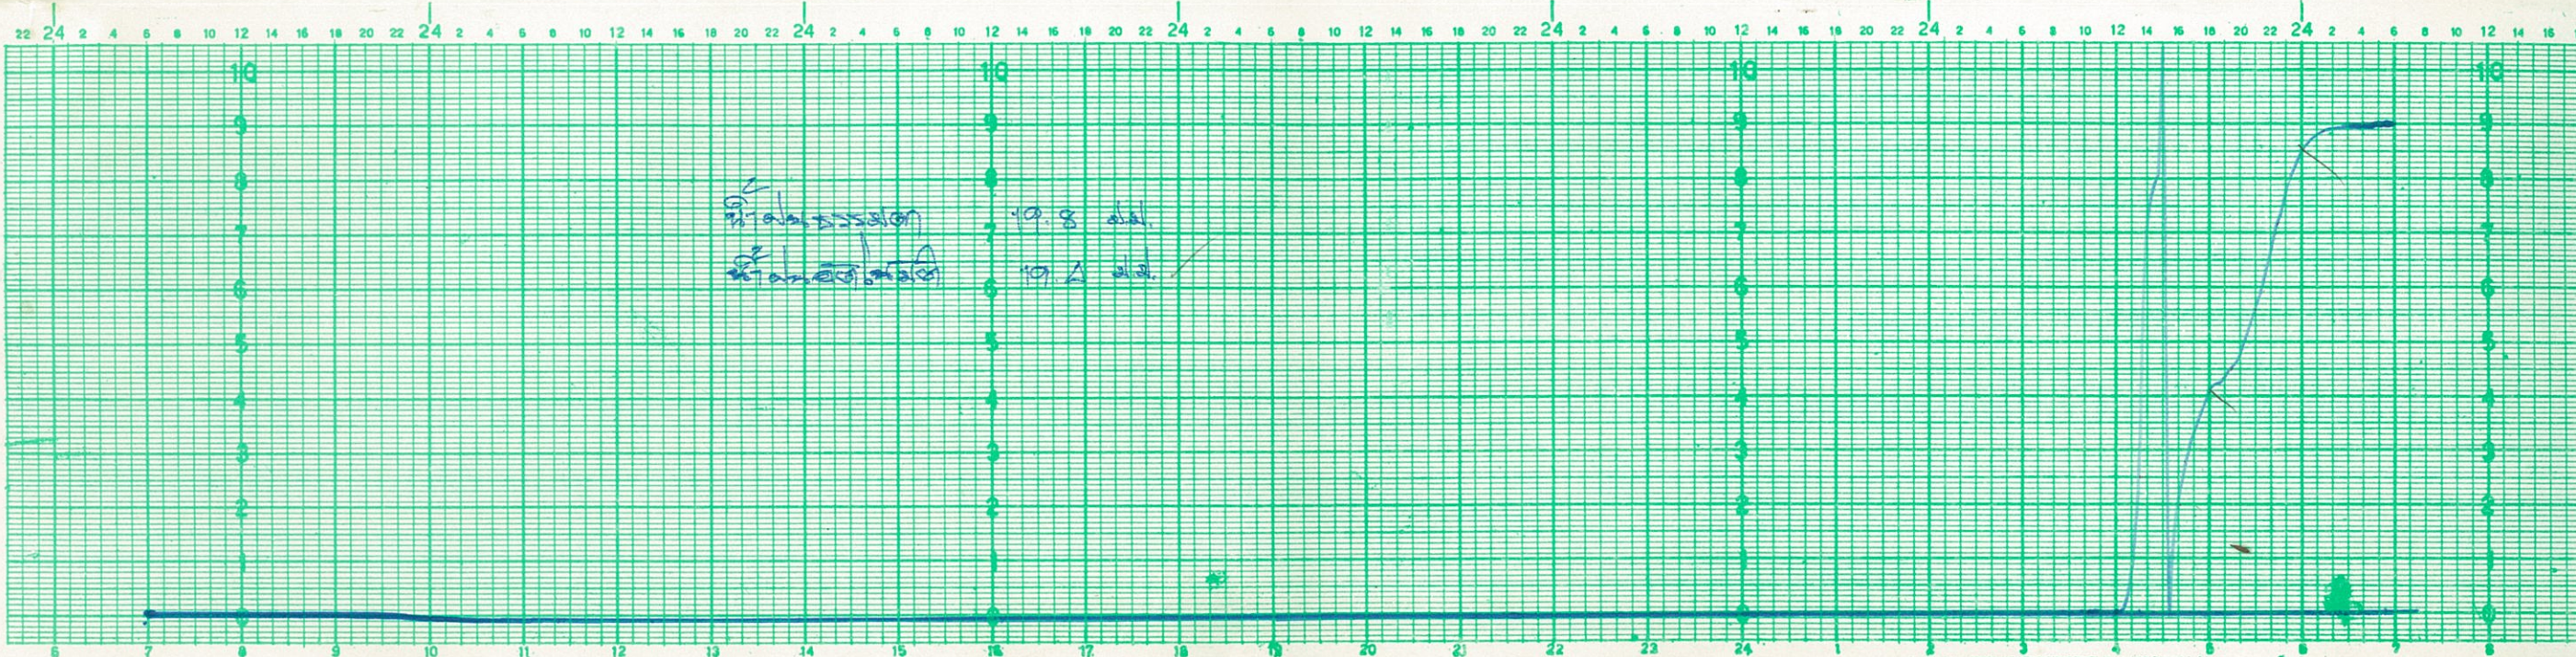


คาบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
 SIPHON หมายเลข 250.186
 บิดตัว 1 code Y 20
 บิดตัว 66N5
 เริ่มใช้กราฟ 14.9.38 ยอดกราฟ 15.9.38
 ผู้ใช้กราฟ บิดตัว ผู้ยอดกราฟ บิดตัว
 มาตราฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ.ท.2-30

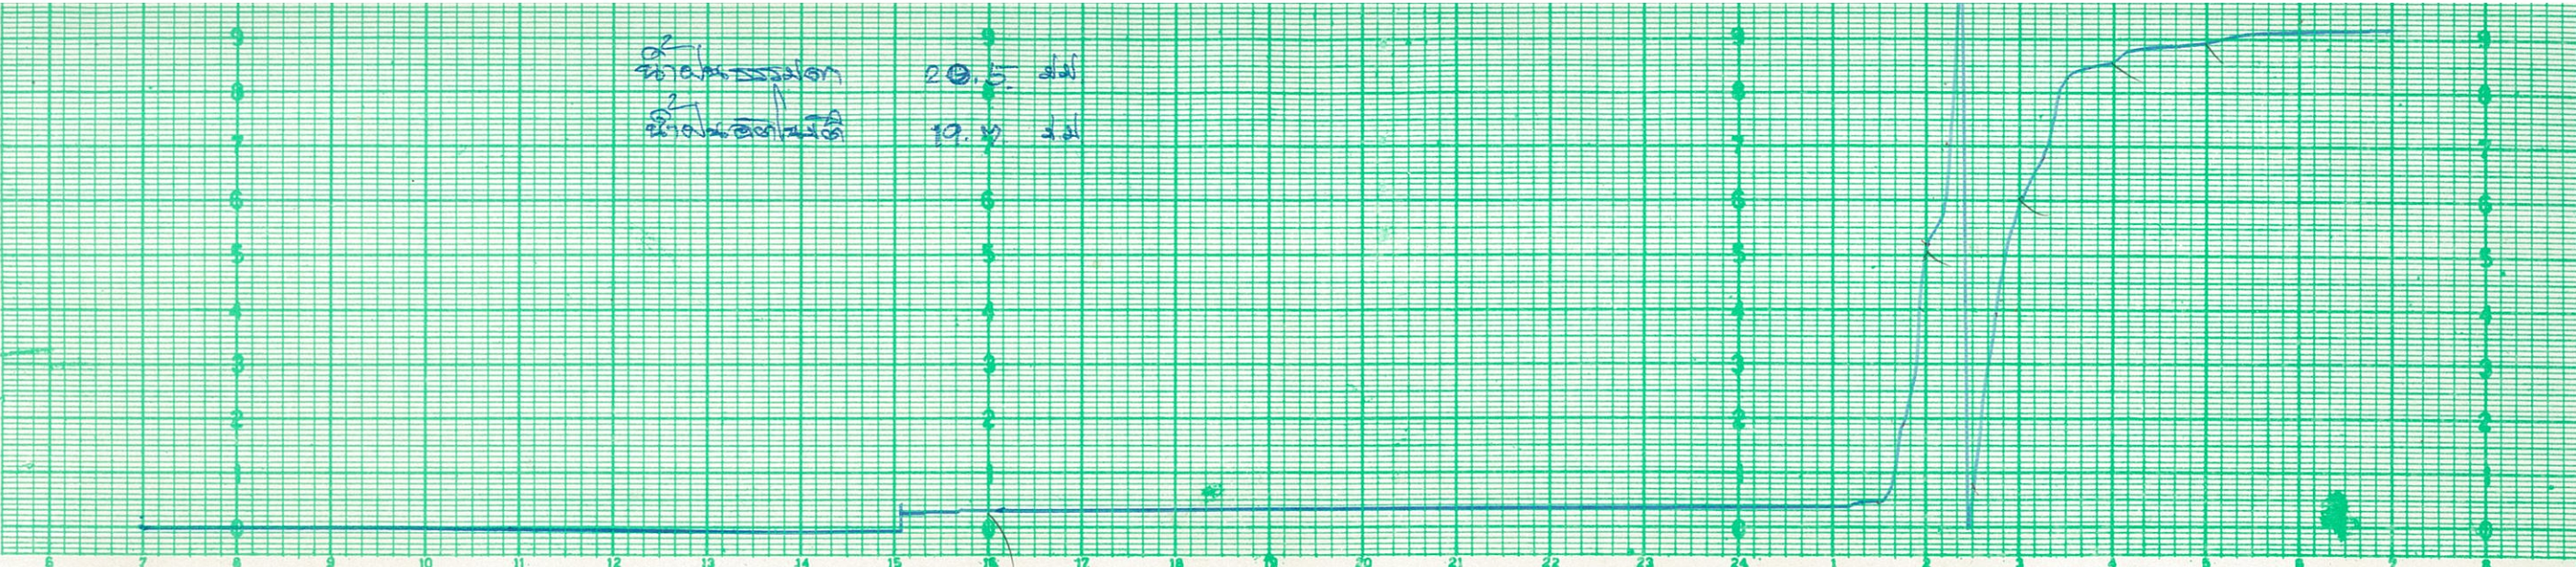


(๖)
ขอเอกสารกราฟใช้กับเครื่องวัดค่าฟอสฟอรัสในน้ำ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250486
สถานี คลองชลีนา Code Y-20
อ. นนทบุรี Lm-7
เล่มใบกราฟ Z.A. ๒.2.2 ถอดกราฟ 9 A. ๑. ๗2
ผู้ได้กราฟ สบจพวช. ผู้ถอดกราฟ สบจพวช.
งานมาตรฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ. พ. 2-30

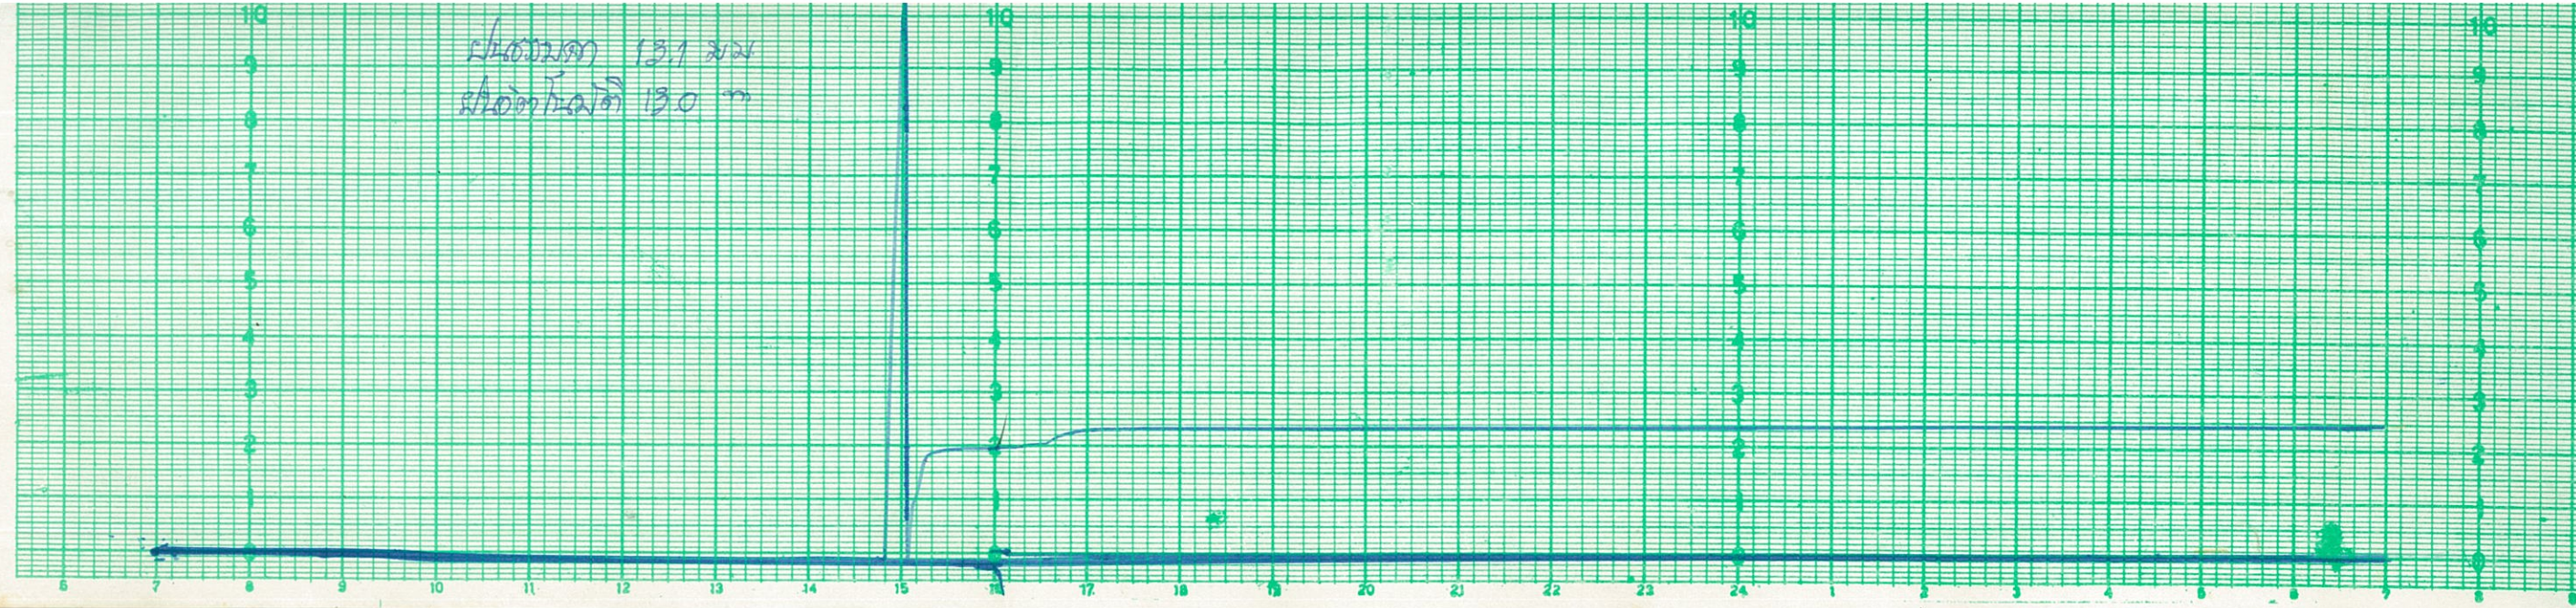

Frictionless	20.5	21
Frictionless	26.9	22

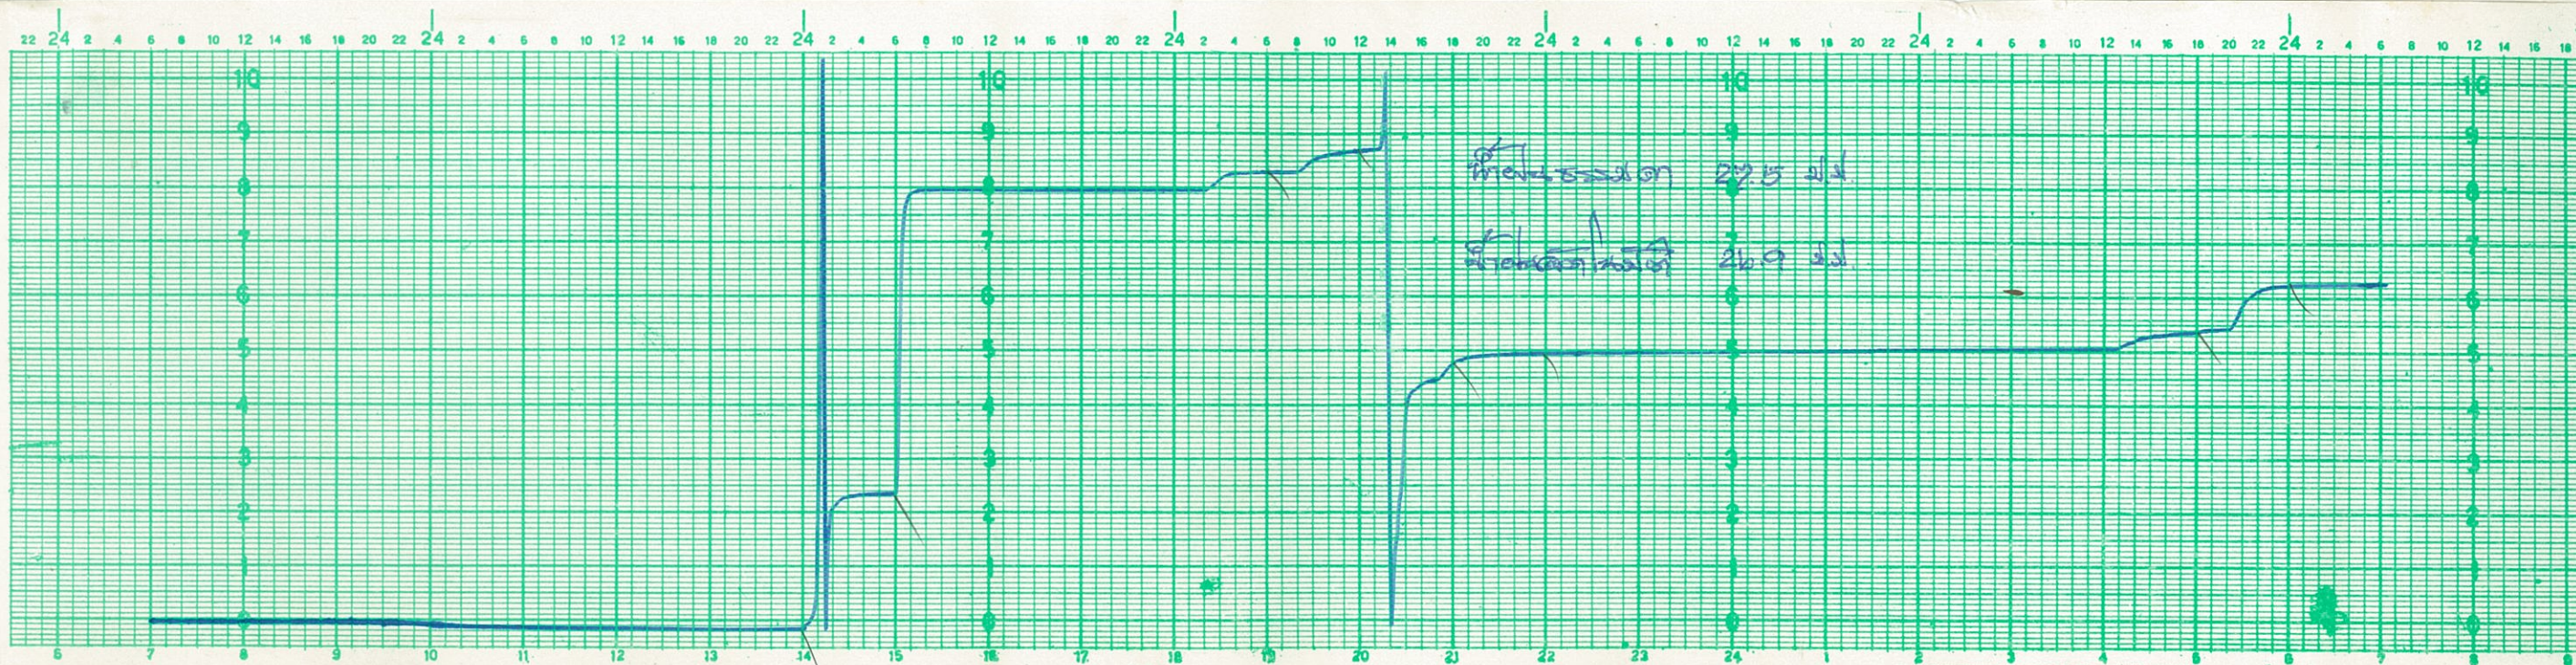




24.60208 26.4 21.2.
 24.60208 26.4 21.2

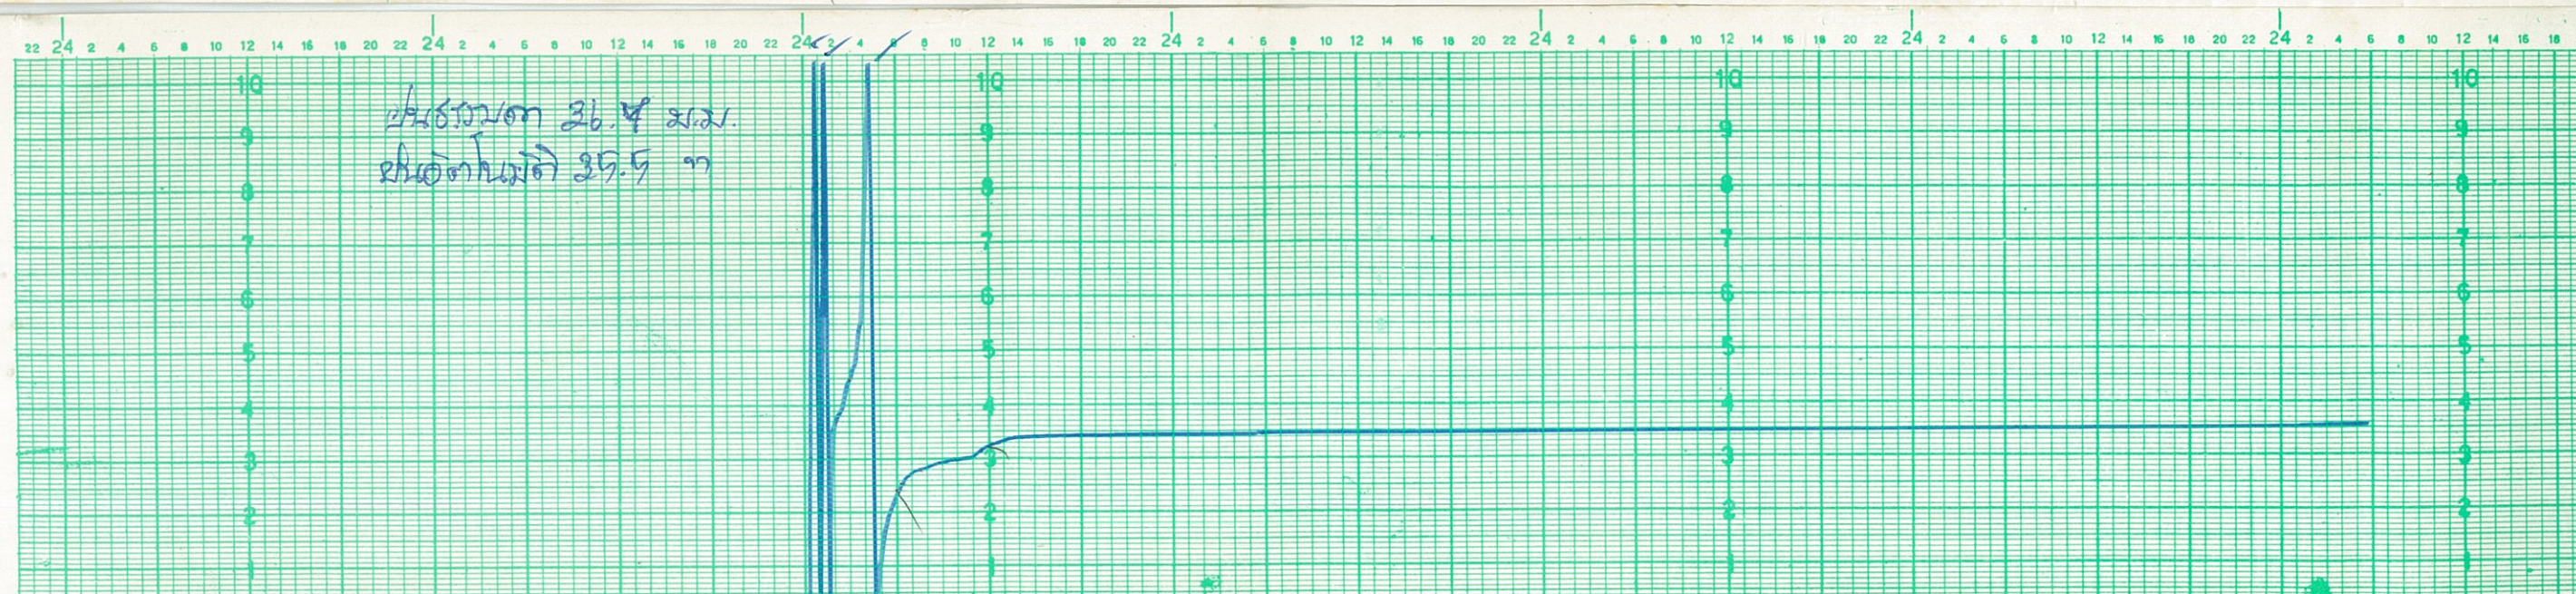


(๒)
เลขเข้ากร๊อฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนยี่ห้อ SIAP
SIPHON หมายเลข ๕๕0186
คณบดี นพคุณ สอนศรี Code X-20
อ. ชัยพร !
เริ่มใส่กร๊าฟ 19 ก.ย. 32 ถอดกร๊าฟ 22 พ.ย. 32
ผู้ใส่กร๊าฟ (ช) ผู้ถอดกร๊าฟ ~~ประภา~~
รายงานตามเครื่องมีอุณหภูมิยา อ.ท.-30

(1)
ขอเช่ารถจักรยานใช้กับเครื่องวัดผ่านยัดใบมีด SIAP
หมายเลข 250+86
Code Y-20
ถ่าย NOK
ไปรษณีย์ 227 ม. 32 ถอดกร๊อฟ 24 พ.ค. 92
ได้กร๊อฟ สังกะยา ผู้ถอดกร๊อฟ สังกะยา
จากมาตราชยานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30


ภาพ

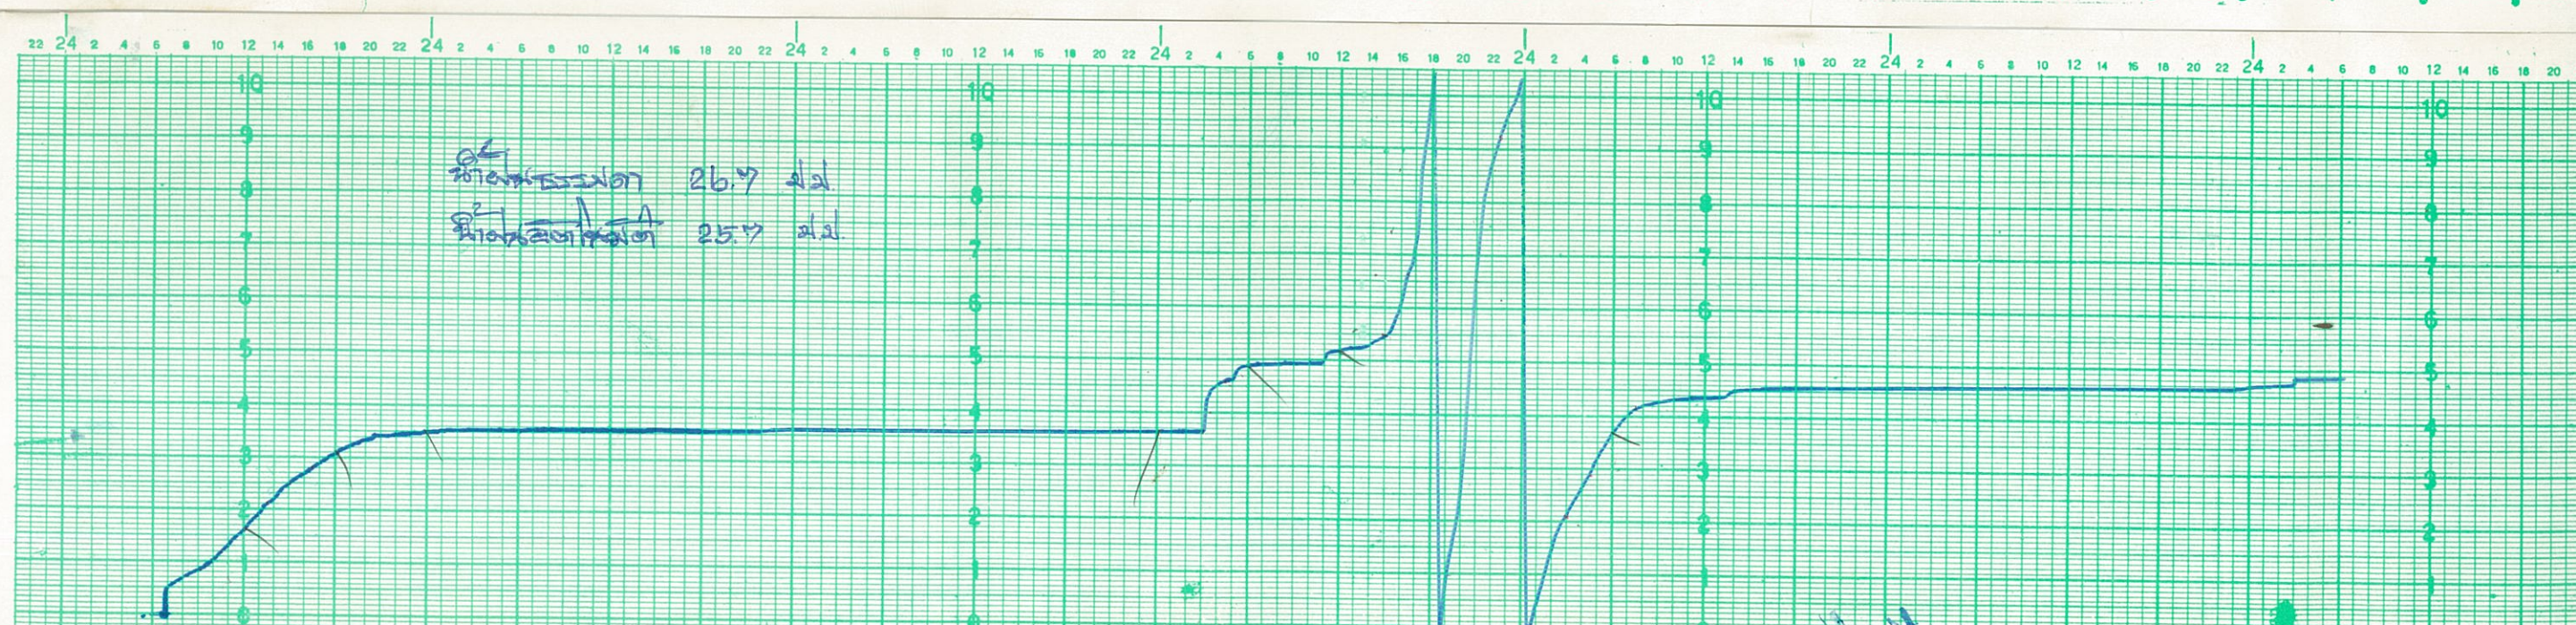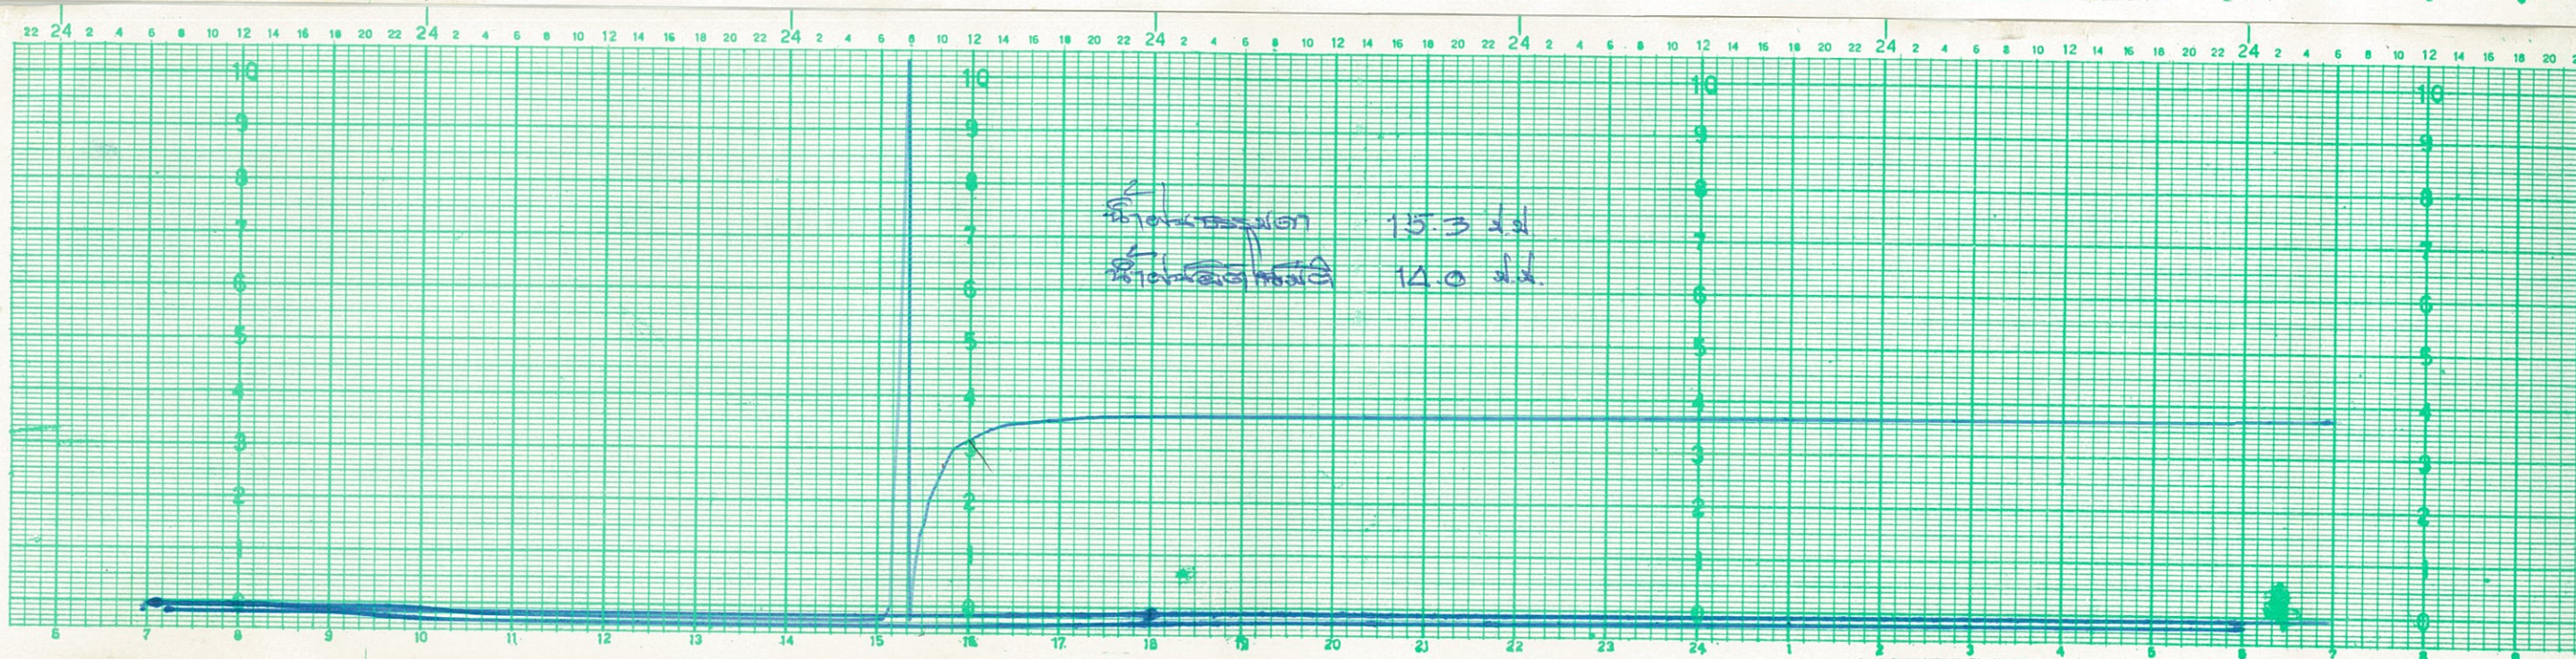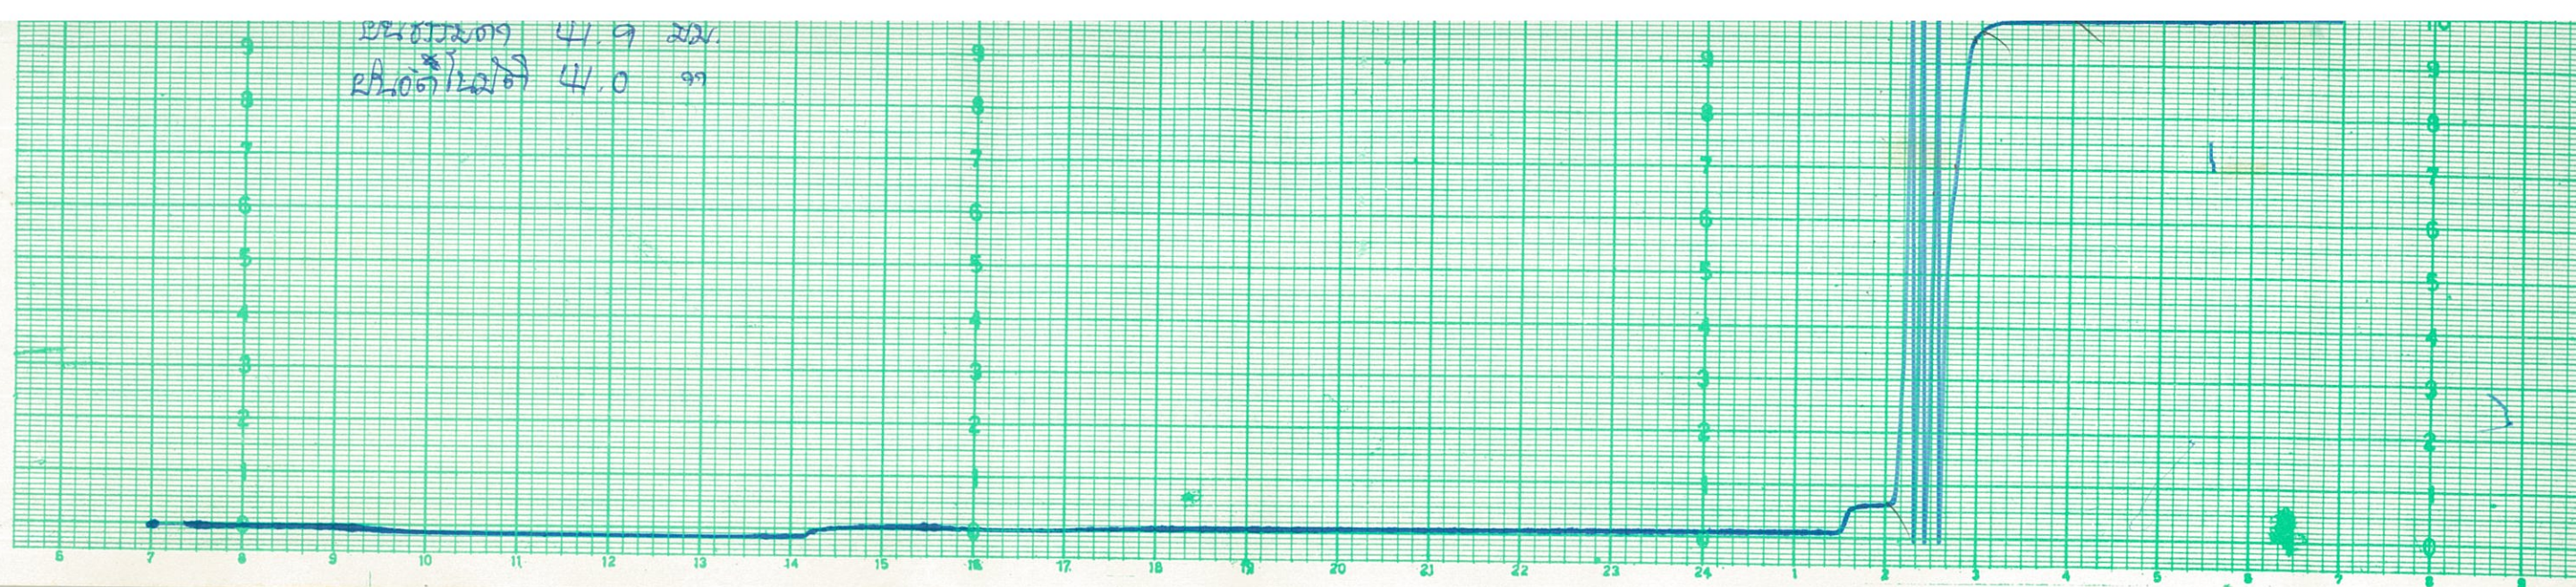

ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยทราย Code Y.10
อ. ร้อย
เริ่มใช้กราฟ 21 พ.ย. 32 ยอดกราฟ 257.832
ผู้ได้กราฟ ห้วยทราย ผู้ถอดกราฟ (ช)
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30

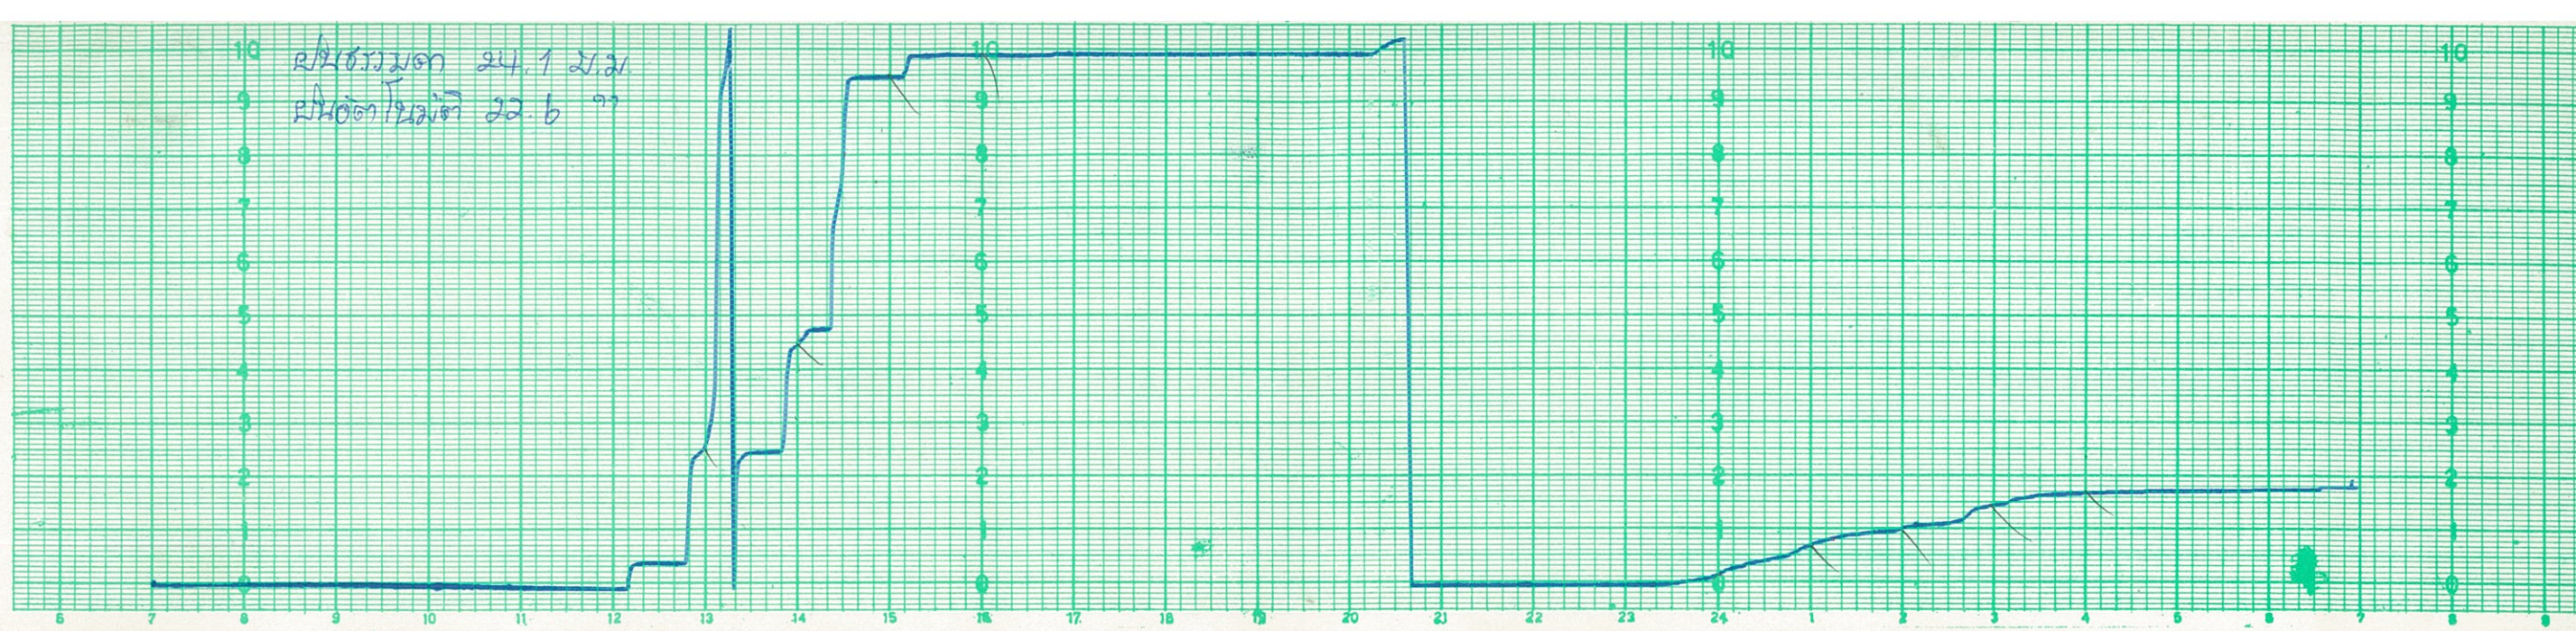


ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยทราย Code Y.10
อ. ร้อย
เริ่มใช้กราฟ 26 พ.ย. 32 ยอดกราฟ 277.1132
ผู้ได้กราฟ ห้วยทราย ผู้ถอดกราฟ (ช)
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30

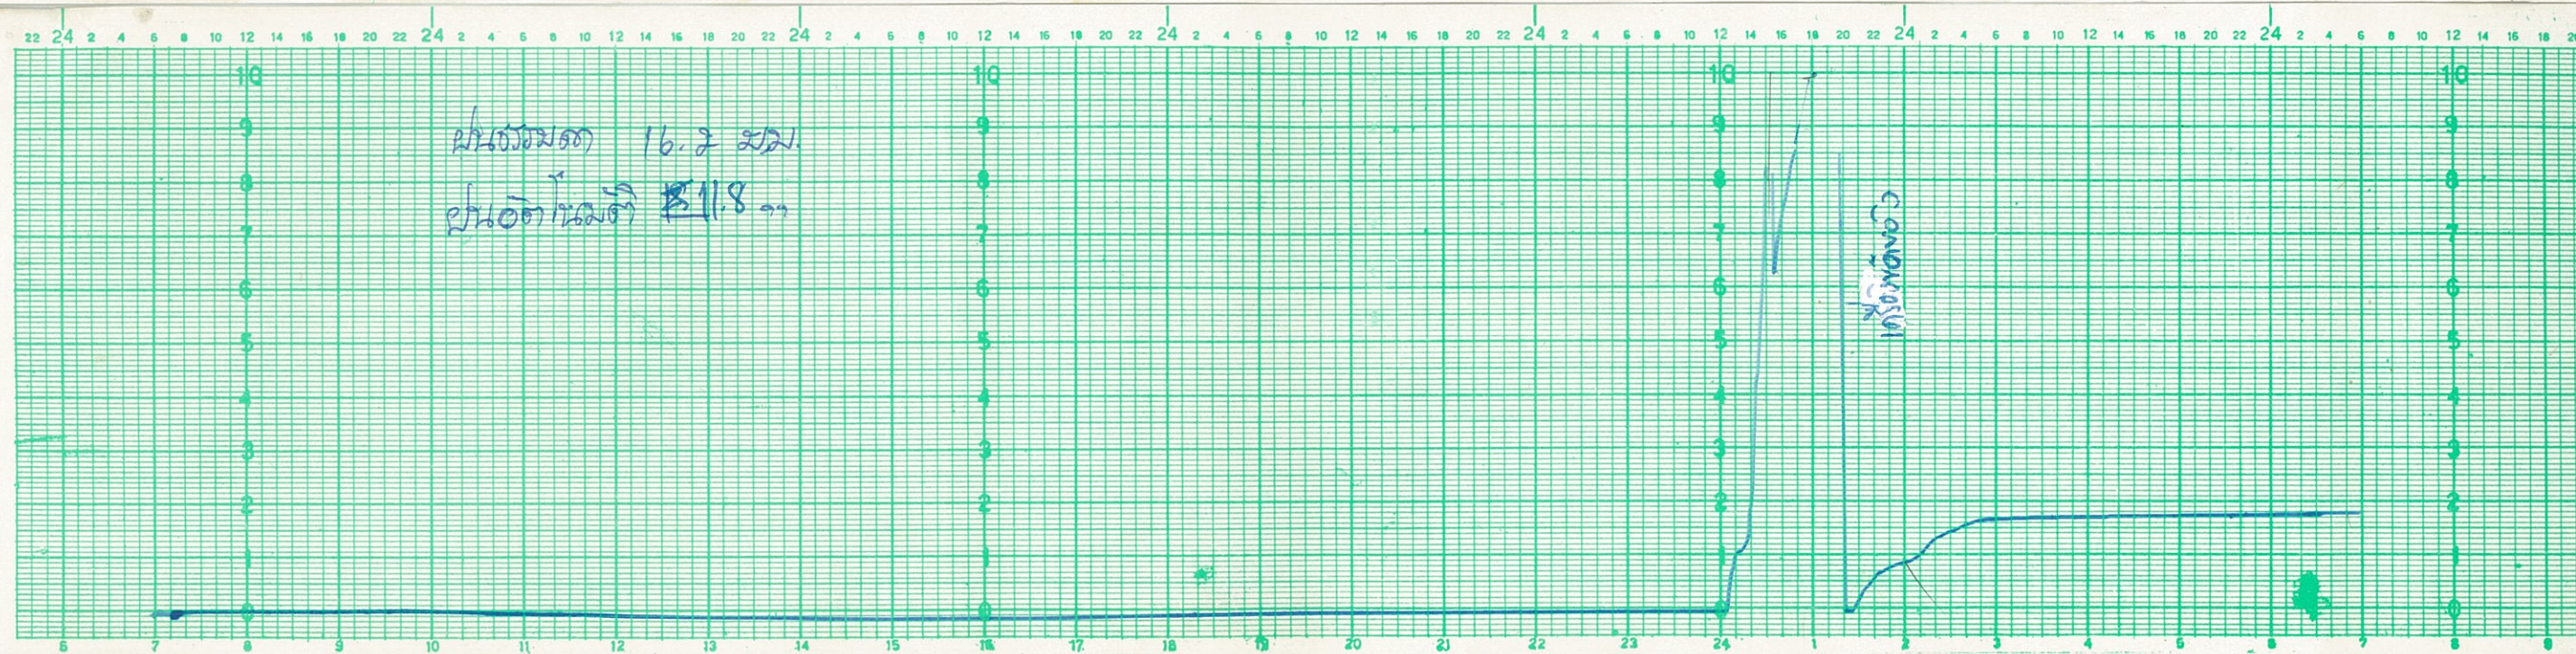

ตรวจสอบกราฟใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP
SIPHON หมายเลข 250186
สถานี ห้วยทราย Code Y.10
อ. ร้อย
เริ่มใช้กราฟ 28 ธ.ค. 32 ยอดกราฟ 297.932
ผู้ได้กราฟ ห้วยทราย ผู้ถอดกราฟ (ช)
งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม อ.ท.2-30



คณะดาบกรัฟฟิใช้กับเครื่องวัดค่าฟอสฟอริบมัส SIAP
 เมา SIPHON หมายเลข ๒๕๐186
 กลาปี ขวัญลัก Code Y-20
 อ. นอว. ๑. ๖๖๖
 เมาเอนกรัฟฟิ 1 ๗.๑.33
 สู่เอนกรัฟฟิ ๗๗
 ภาษาตฐานเครื่องมืออุทกรวิทยา อ.พ.2-30

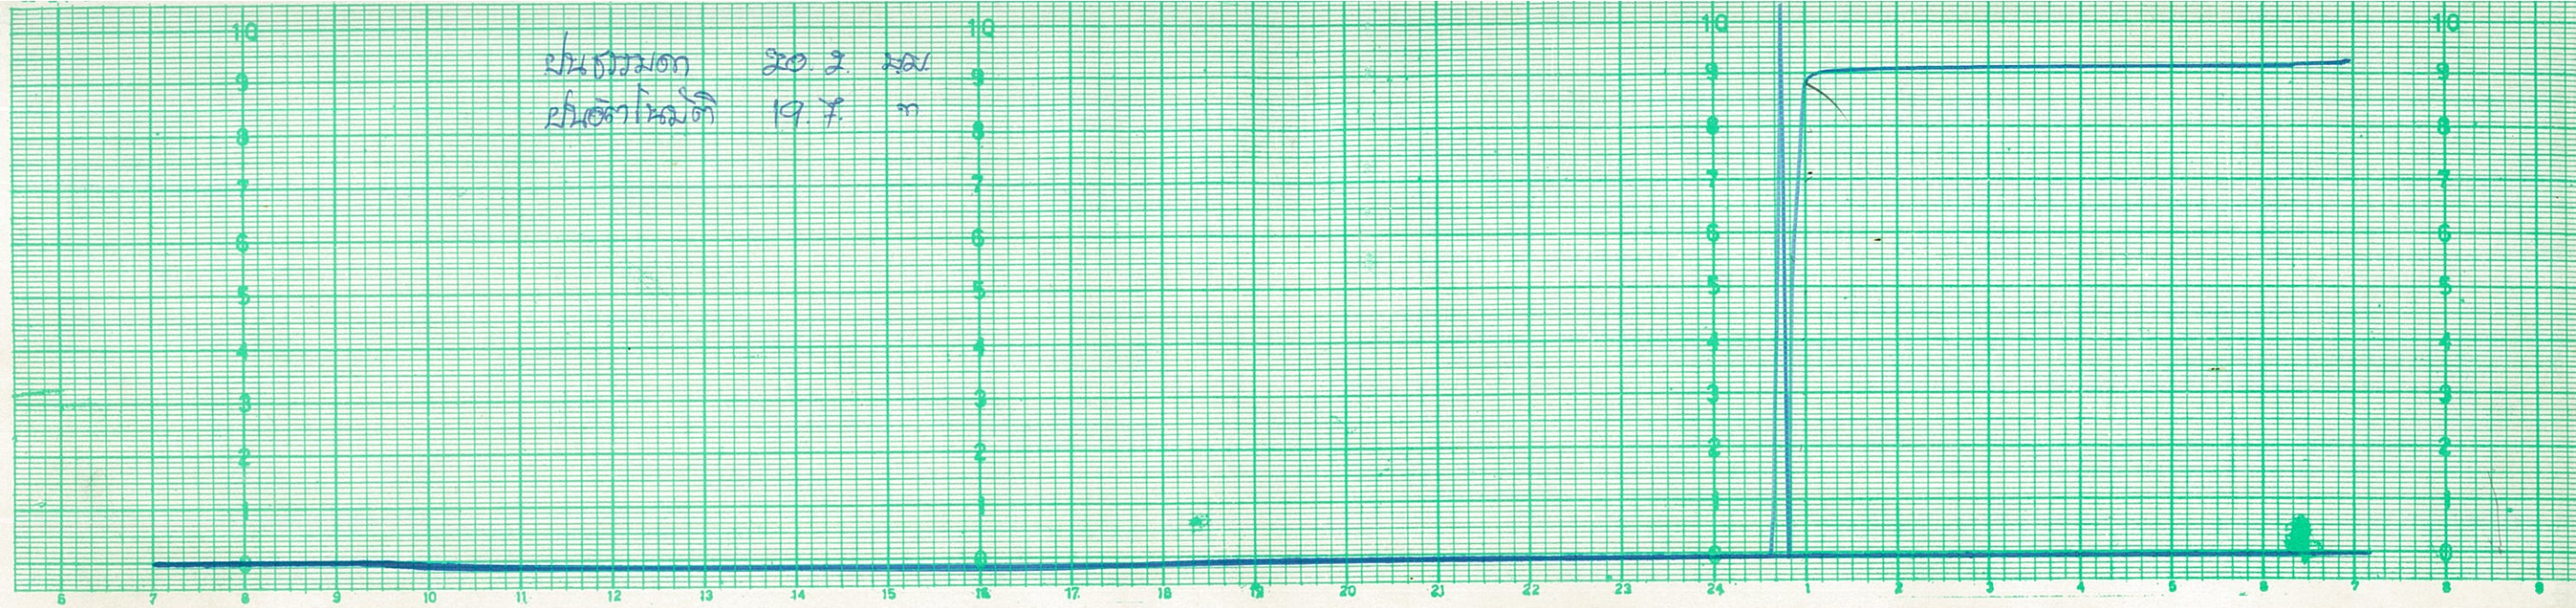

เอกสารกำกับใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ SIAP

SIPHON

หมายเลข ๖๕0186 Code Y-20

ขนาด บ่อขังเล็ก ๑ บ่อใหญ่ ๒

เพิ่มใบเก็บน้ำ 4 ถาด 32 ถอดกรงไฟ 5๓.๐.๔๒

ผู้ใส่กรงไฟ ๗-๙-๘ ผู้ถอดกรงไฟ ๗-๙-๘.

ภาษามาตรฐานเครื่องมีอุทกวิทยา อ.พ. 2-30



ขอเช่ารถจักรยานใช้กับเครื่องวัดน้ำฝนยี่ห้อ SIAP
แบบ SIPHON หมายเลข 250786
ราคา ๖ หักสิบห้า บาท
ออกใบเสร็จรับเงินวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๓
ผู้ให้เช่า รถจักรยานยนต์ สี่ล้อ
ผู้เช่า รถจักรยานยนต์ สี่ล้อ

